



## TIPO INCASSATO










## VERTICALE

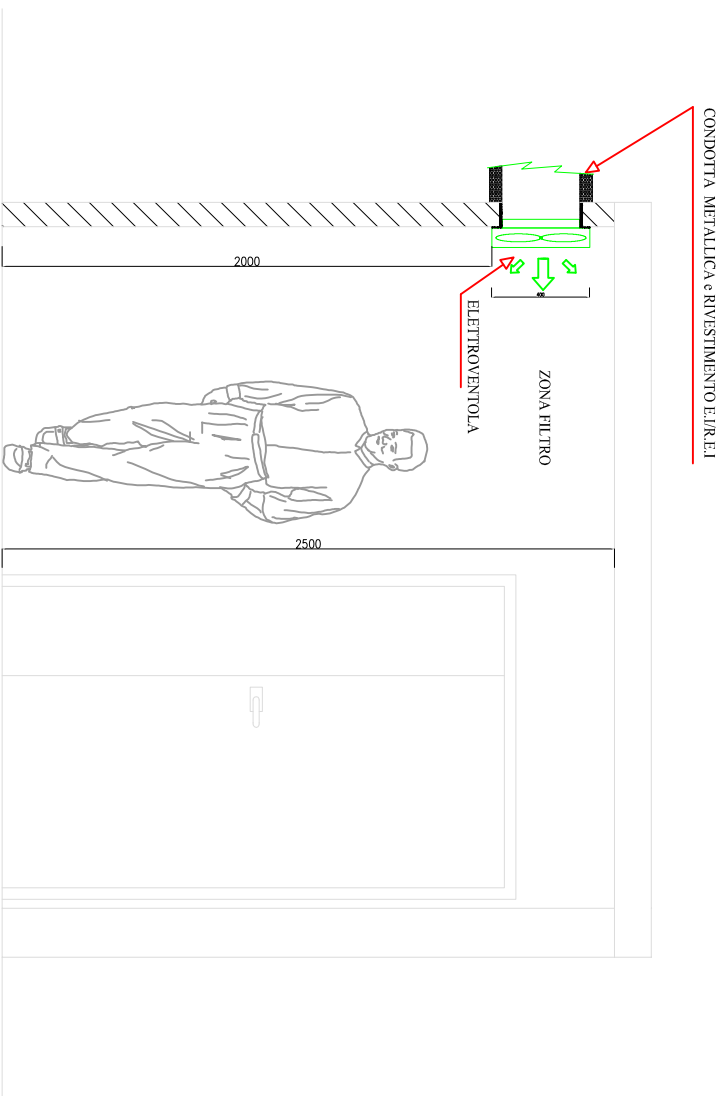

**THE**



## LEGENDA

 	<p>QUADRO ELETTRICO DIM. 400X400 P 250 MM.</p>
 	<p>CASSA PORTABATTERIA DIM. 400X250 P 250 MM</p>
	<p>MISURATORE DIFFERENZIALE DI PRESSIONE</p>
	<p>ELETTROVENTOLA DIM. 400X400 P 80 MM.</p>
	<p>ESPULSIONE ARIA</p>
	<p>TUBO CRISTALLO PER MISURAZIONE DI PRESSIONE</p>
	<p>CONDOTTA IN LAMIERA CON RIVESTIMENTO E.I./R.E.I</p>

# ESSI

**SICUREZZA - ANTINCENDIO - AMBIENTE**  
Strada Basse Dora 75  
10093 Colligno (TO)  
Tel. 011.72.06.26 - Fax. 011.77.50.702  
Internet: [www.assoc-antincendio.it](http://www.assoc-antincendio.it) - [www.sistema-fittro-fumli.it](http://www.sistema-fittro-fumli.it)  
e-mail: [info@assoc-antincendio.it](mailto:info@assoc-antincendio.it)

09						
08						
07						
06						
05						
04						
03						
02						
01						
00		EMISSIONE				21/05/13
REVISIONE	DESCRIZIONE REVISIONI E RIFERIMENTI AD EVENTUALI DOCUMENTI SOSTITUITI					DATA
	DATA	ENTE	SIGLA/NOME			FIRMA
REDAZIONE	21/05/13	U.T.	PDL			
CONTROLLO ED EMISSIONE	21/05/13	U.T.	GS			
AUTORIZZAZIONE	21/05/13	DIREZ.	GS			

ESSECI s.r.l.  
SERVIZI TECNICI

PARETE TIPO INCASSATO e A PLAFONIERA

“PRESSURE DIFFERENTIAL SYSTEMS-KITS  
QSLAVE – SF  
QSLAVE – PLCmicro

COMMESSA	SERIE	CAT_OP	ORG_FUN	NUMERO_PROGREV	FOLGIO FOGG
0000/0000	SERIE	FILTRI FUOMO	ORG_FUN.	NUMERO_PROGREV.	00 00