
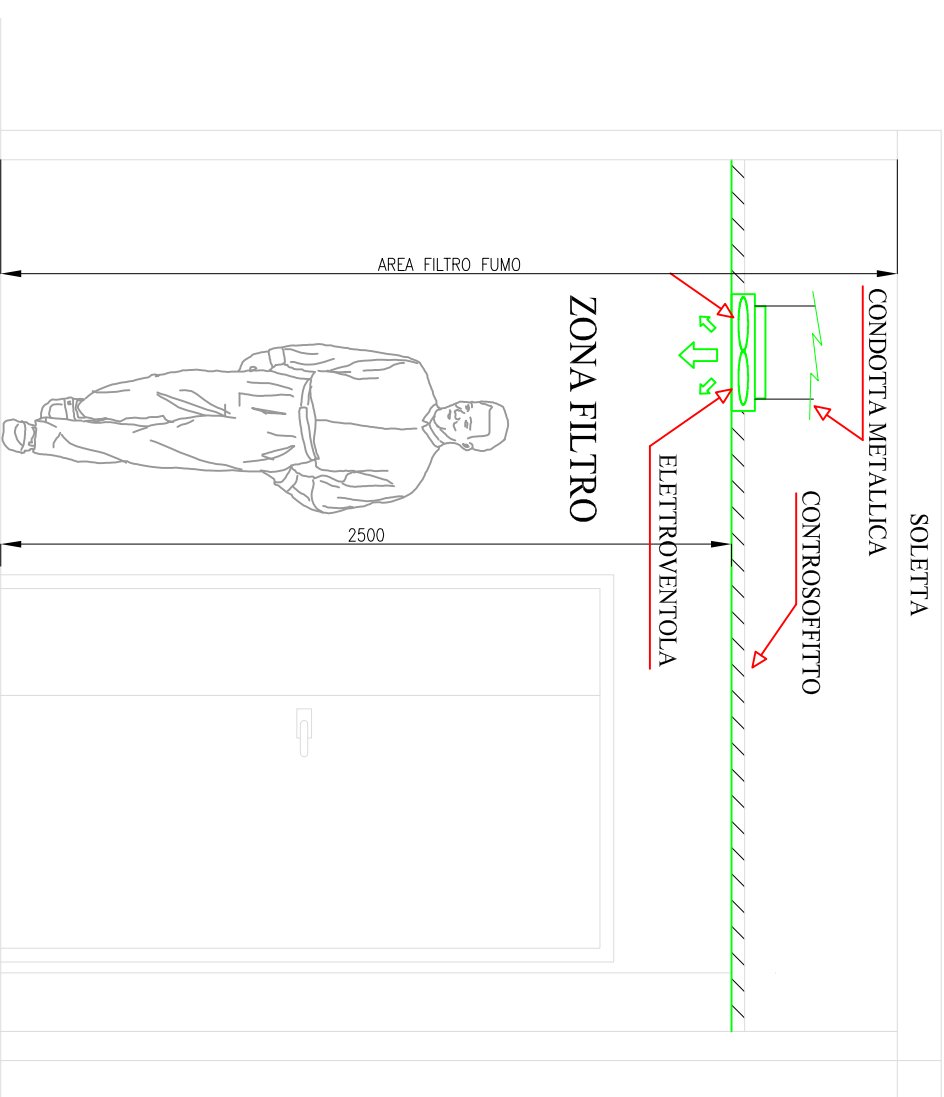
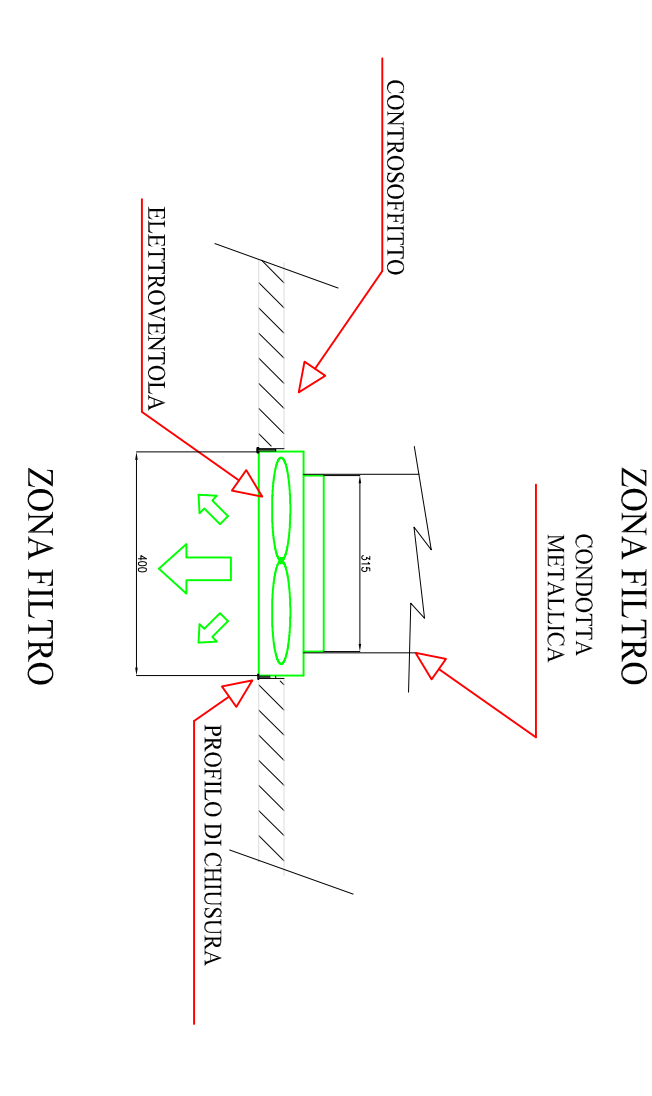
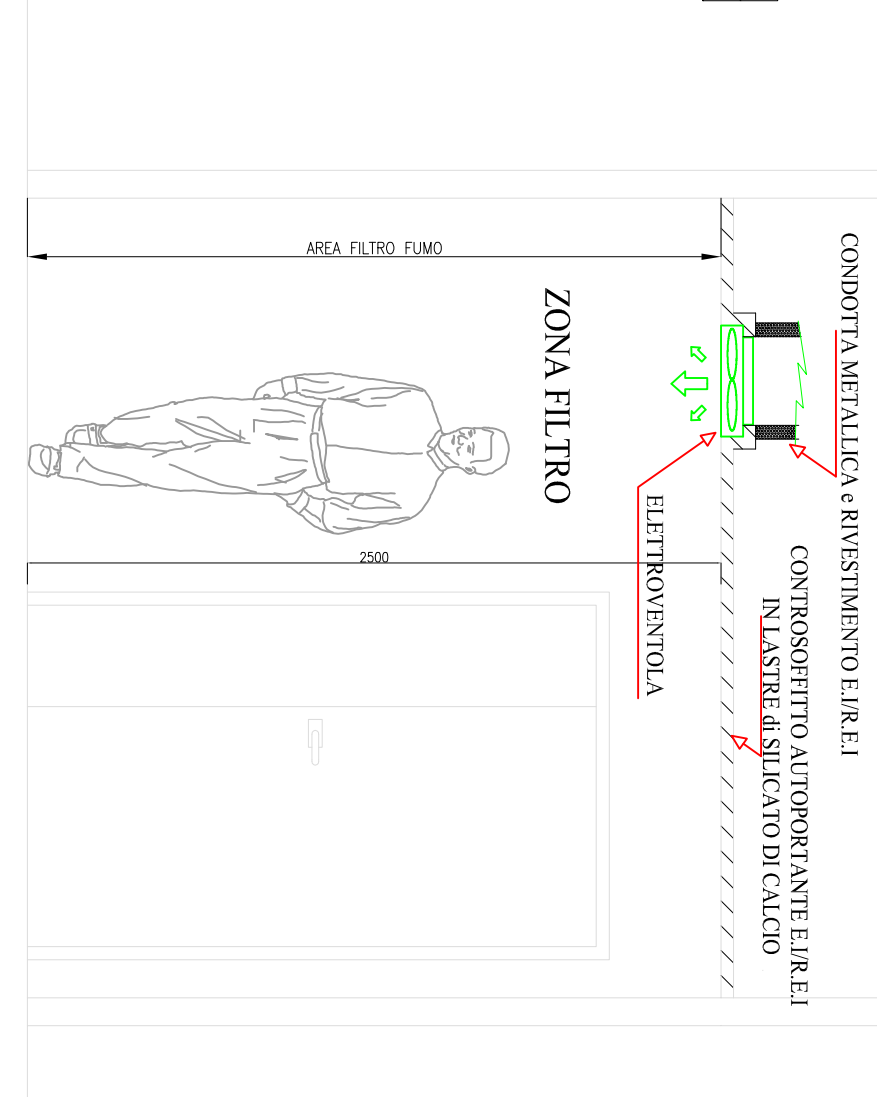


FISSAGGIO SU CONTROSOFFITTO E.I./R.E.I  
A PLAFONIERA INCASSATO

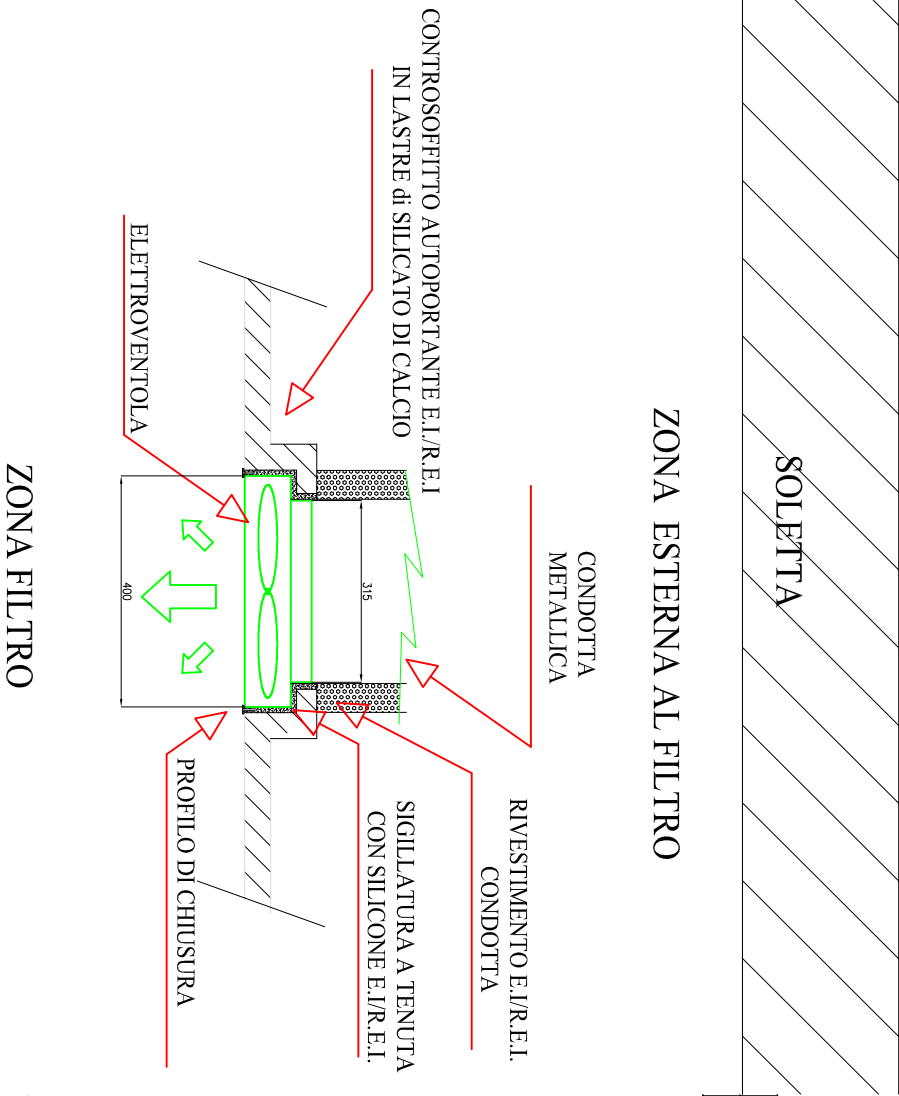

LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO DIM. 400X400 P 250 MM.
	CASSA PORTABATTERIA DIM. 400X250 P 250 MM
	MISURATORE DIFFERENZIALE DI PRESSIONE
	ELETTOVENTOLA DIM. 400X400 P 80 MM.
	ESPULSIONE ARIA
	TUBO CRISTALLO PER MISURAZIONE DI PRESSIONE
	CONDOTTA IN LAMIERA CON RIVESTIMENTO E.I./R.E.I

**ESSECI**

SICUREZZA-ANTINCENDIO-AMBIENTE

Strada Bosse Dora 75  
10093 Collegno (TO)  
Tel. 011.72.06.26 - Fax. 011.77.30.702  
Internet: [www.esseci-antincendio.it](http://www.esseci-antincendio.it) - [www.sistema-filtro-fumi.it](http://www.sistema-filtro-fumi.it)  
e.mail: [info@esseci-antincendio.it](mailto:info@esseci-antincendio.it)

09					
08					
07					
06					
05					
04					
03					
02					
01					
00		EMISSIONE		21/05/13	
REVISIONE		DESCRIZIONE REVISIONI E RIFERIMENTI AD EVENTUALI DOCUMENTI SOSTITUITI			DATA
		DATA		ENTE	
		SIGLA/NOME		FIRMA	
REDAZIONE		21/05/13	U.T.	PDL	
CONTROLLO ED EMISSIONE		21/05/13	U.T.	GS	
AUTORIZZAZIONE		21/05/13	DIREZ.	GS	
ESSECI s.r.l.		NOME FILE		UNITA' DI MISURA [MM]	SCALA
SERVIZI TECNICI		TIPOLOGIA DI POSA DI PRESSURIZZATORE SU CONTROSOFFITTO TRADIZIONALE e R.E.I.		SCALA PLT	
		"PRESSURE DIFFERENTIAL SYSTEMS-KITS"			
		QSLAVE – SF			
		QSLAVE – PLCmicro			
0					
COMMESSA		SERIE	CAT.OP	ORG_FUN	NUMERO_PROGOREV
0000/0000		SERIE	FILTRI FUMO	ORG_FUN.	NUMERO_PROGOREV.
		FOGLIO		FOGLI	
		00		00	