

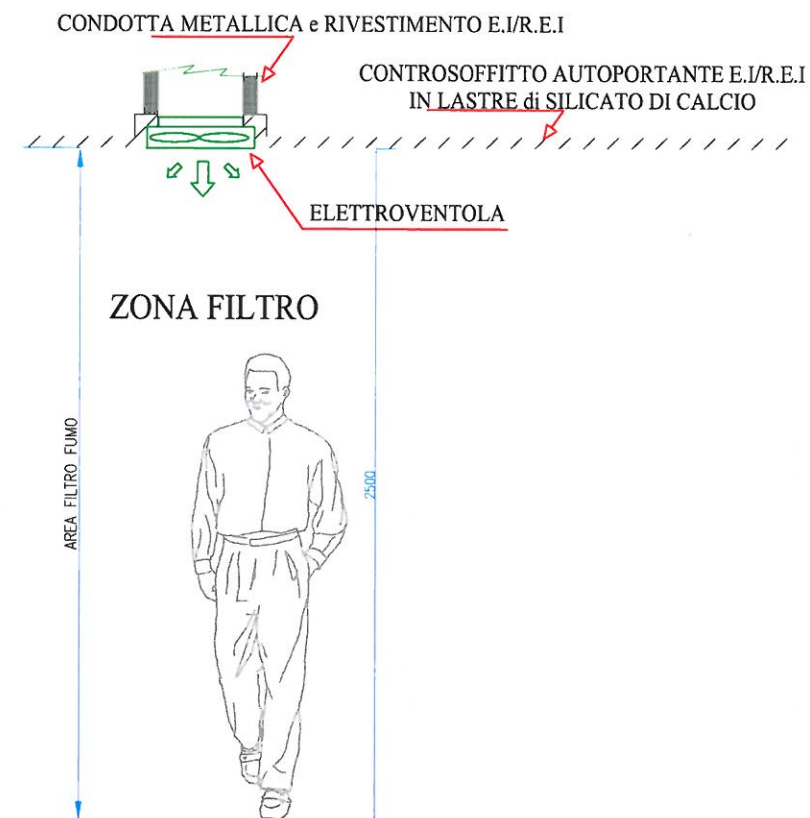
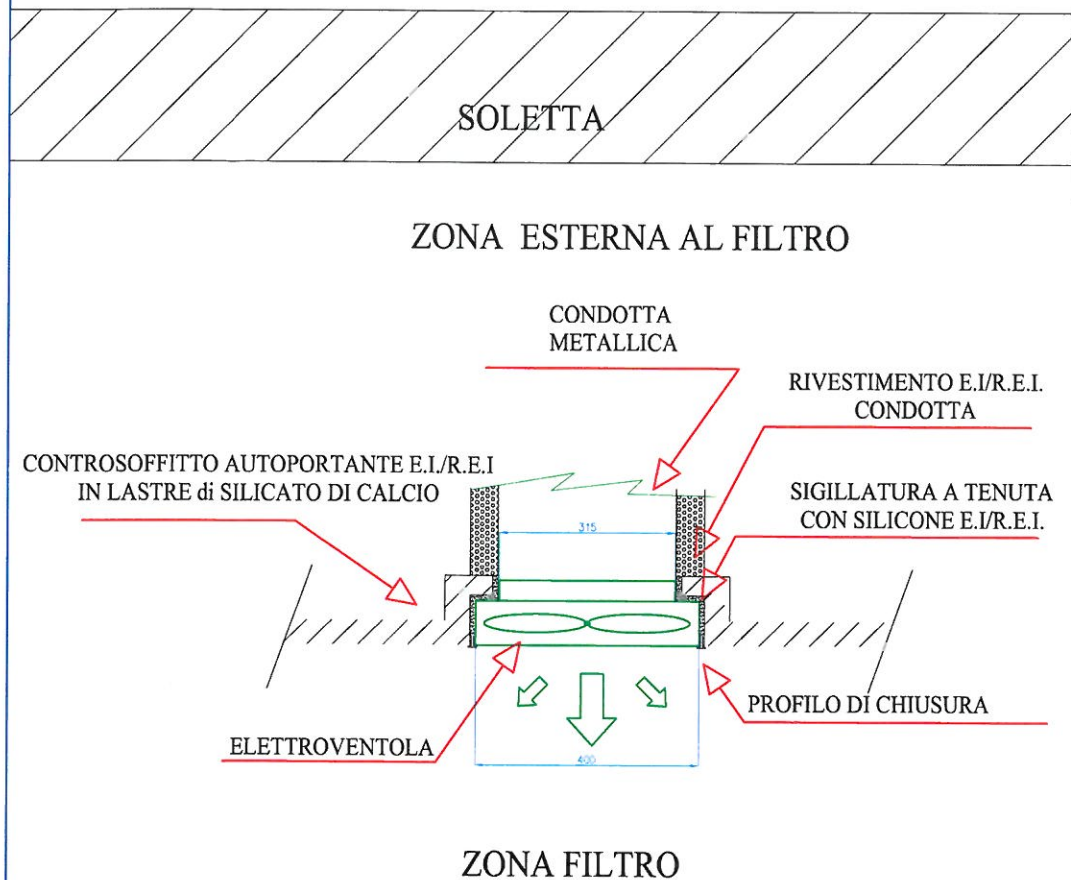


FISSAGGIO SU CONTROSOFFITTO E.I./R.E.I.  
A PLAFONIERA INCASSATO

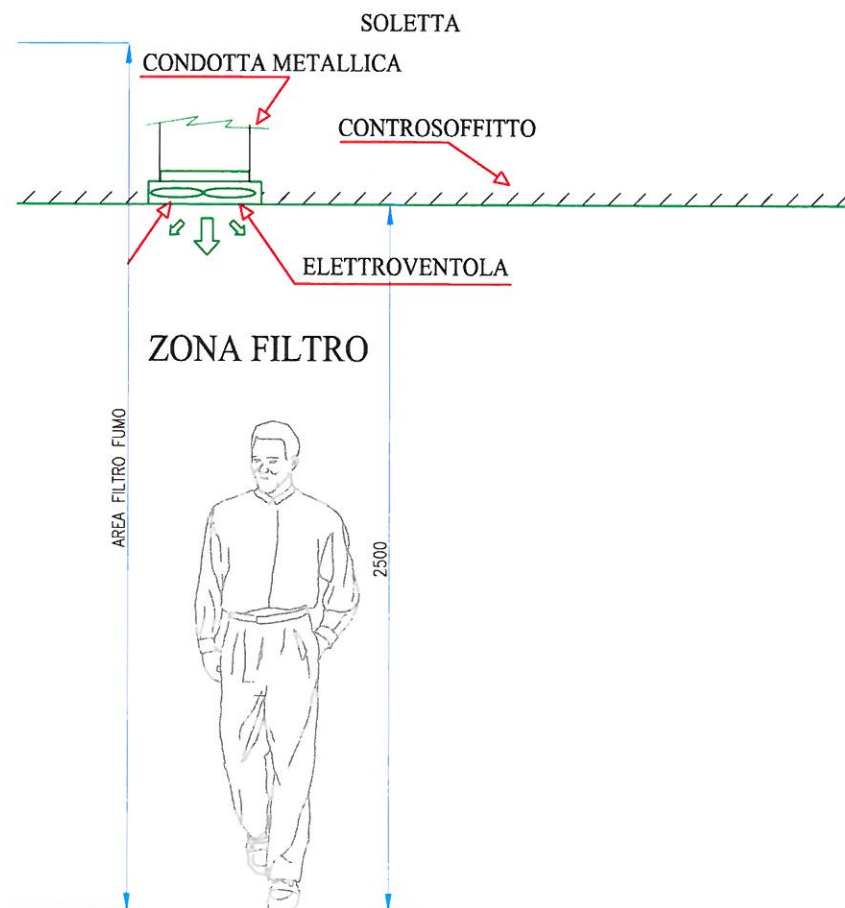

FISSAGGIO SU CONTROSOFFITTO TRADIZIONALE  
A PLAFONIERA INCASSATO

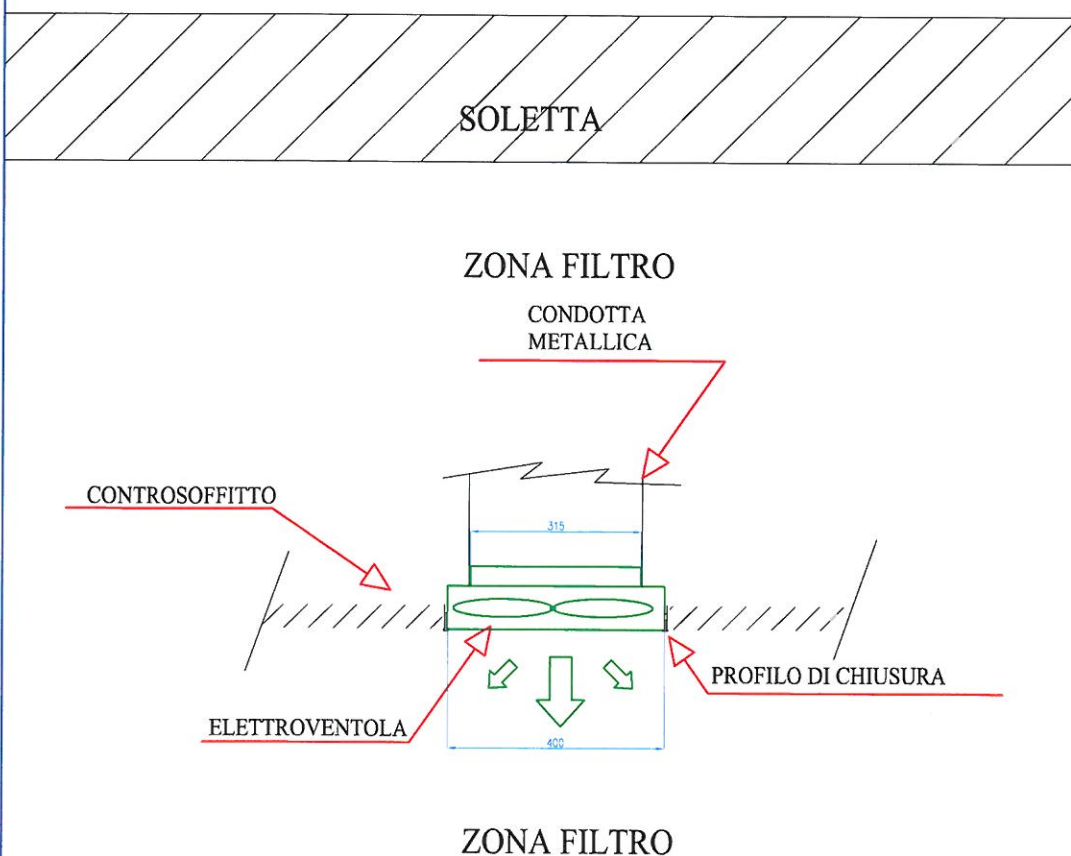

LEGENDA

		QUADRO ELETTRICO DIM. 400X400 P 250 MM.
		CASSA PORTABATTERIA DIM. 400X250 P 250 MM
		MISURATORE DIFFERENZIALE DI PRESSIONE
		ELETTOVENTOLA DIM. 400X400 P 80 MM.
		ESPULSIONE ARIA
		TUBO CRISTALLO PER MISURAZIONE DI PRESSIONE
		CONDOTTA IN LAMIERA CON RIVESTIMENTO E.I./R.E.I

**ESSECI**

SICUREZZA-ANTINCENDIO-AMBIENTE

Strada Basse Dora 75

10093 Collegno (TO)

Tel. 011.72.06.26 - Fax. 011.77.30.702


Internet: [www.esseci-antincendio.it](http://www.esseci-antincendio.it) - [www.sistema-filtro-fumo.it](http://www.sistema-filtro-fumo.it)

e.mail: [Info@esseci-antincendio.it](mailto:Info@esseci-antincendio.it)


09				
08				
07				
06				
05				
04				
03				
02				
01				
00	EMISSIONE			29/09/12
REVISIONE	DESCRIZIONE REVISIONI E RIFERIMENTI AD EVENTUALI DOCUMENTI SOSTITUITI			DATA
	DATA	ENTE	SIGLA/NOME	FIRMA
REDAZIONE	29/09/12	U.T.	PDL	
CONTROLLO ED EMISSIONE	29/09/12	U.T.	GS	
AUTORIZZAZIONE	29/09/12	DIREZ.	GS	
ESSECI s.r.l.		NOME FILE	UNITA' DI MISURA	SCALA
SERVIZI TECNICI		Liv.-2.dwg	[MM]	-
		TIPOLOGIA DI POSA DI PRESSURIZZATORE SU CONTROSOFFITTO TRADIZIONALE e R.E.I.	SCALA PLT	SC_PLT
		"PRESSURE DIFFERENTIAL SYSTEMS-KITS"		
		QSLAVE - SF		
		QSLAVE - PLCmicro		
COMMESSA	SERIE	CAT_OP	ORG_FUN	NUMERO_PROGREV
000/000	SERIE	FILTRI FUMO	ORG.FUN.	NUMERO_PROGREV.
				FOGLIO FOGLI
				00 00



# FISSAGGIO A PARETE TIPO INCASSATO

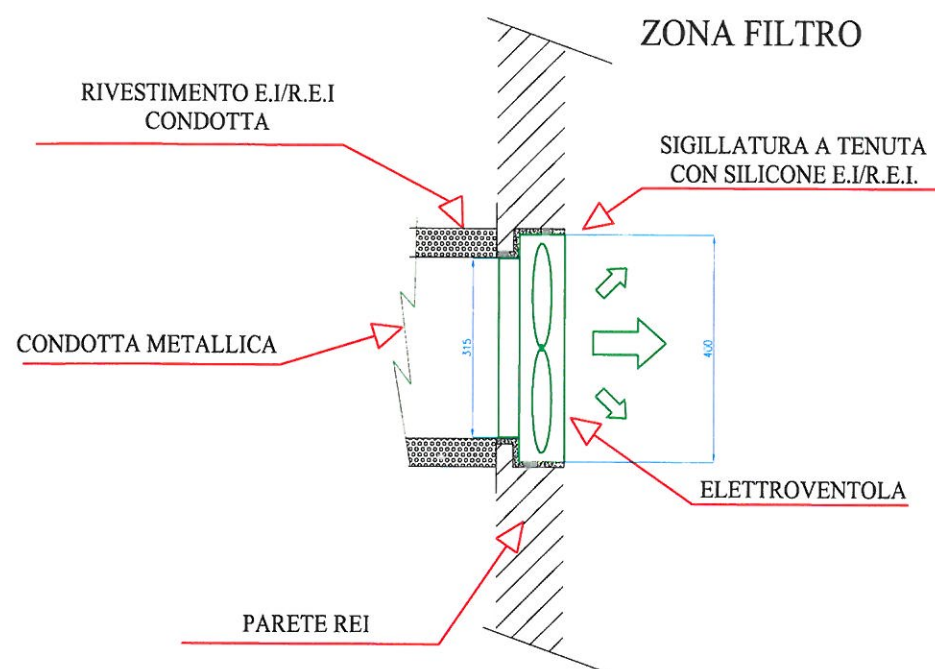



## FISSAGGIO SU PARETE VERTICALE

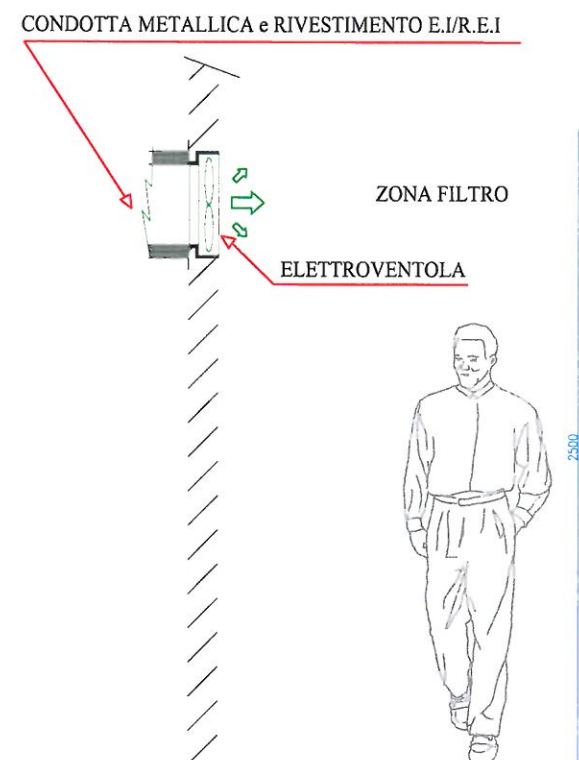

# LEGENDA

		QUADRO ELETTRICO DIM. 400X400 P 250 MM.
		CASSA PORTABATTERIA DIM. 400x250 P 250 MM
		MISURATORE DIFFERENZIALE DI PRESSIONE
		ELETTOVENTOLA DIM. 400X400 P 80 MM.
		ESPULSIONE ARIA
		TUBO CRISTALLO PER MISURAZIONE DI PRESSIONE
		CONDOTTA IN LAMIERA CON RIVESTIMENTO E.I./R.E.I.

# FISSAGGIO A PARETE

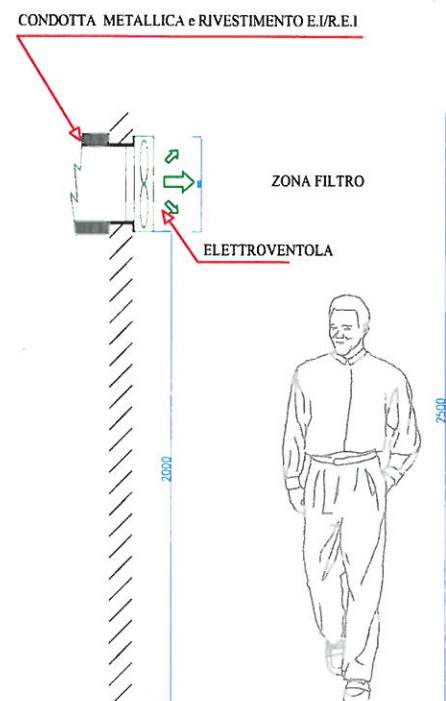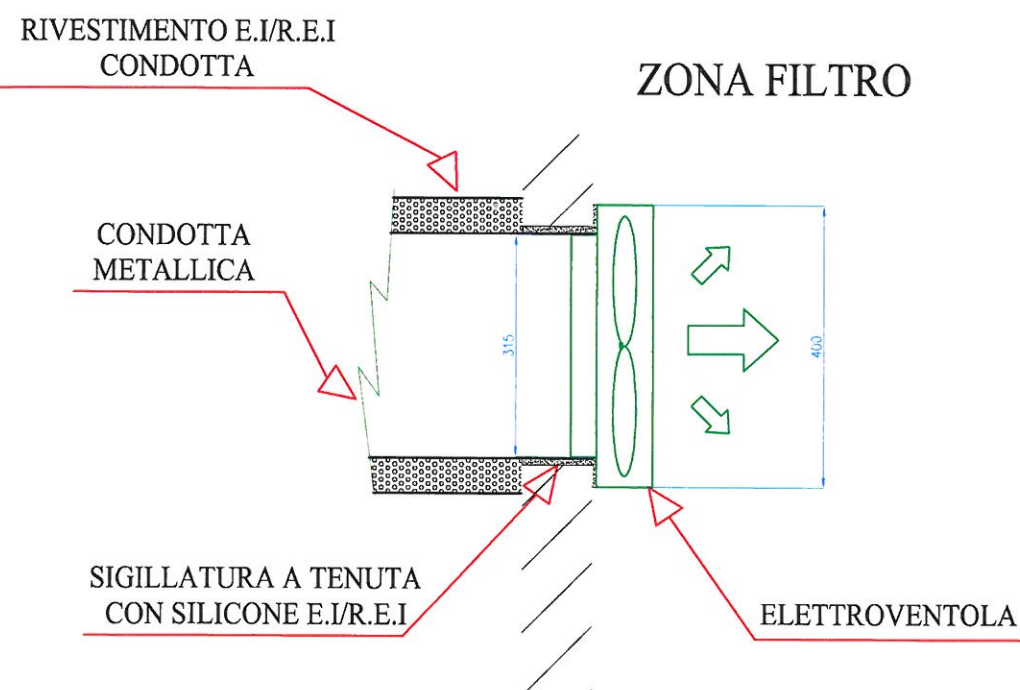

**ESSECI**

SICUREZZA-ANTINCENDIO-AMBIENTE


Strada Basse Dora 75

10093 Collegno (TO)

Tel. 011.72.06.26 - Fax. 011.77.30.702


Internet: [www.esseci-antincendio.it](http://www.esseci-antincendio.it) - [www.sistema-filtro-fumi.it](http://www.sistema-filtro-fumi.it)

e.mail: [info@esseci-antincendio.it](mailto:info@esseci-antincendio.it)

09					
08					
07					
06					
05					
04					
03					
02					
01					
00	EMISSIONE				29/09/12
REVISIONE	DESCRIZIONE REVISIONI E RIFERIMENTI AD EVENTUALI DOCUMENTI SOSTITUITI				DATA
		DATA	ENTE	SIGLA/NOME	FIRMA
REDAZIONE		29/09/12	U.T.	PDL	
CONTROLLO ED EMISSIONE		29/09/12	U.T.	GS	
AUTORIZZAZIONE		29/09/12	DIREZ.	GS	
ESSECI s.r.l. SERVIZI TECNICI		NOME FILE	UNITA' DI MISURA	SCALA	SCALA PLT
		Liv.-2.dwg	[MM]	-	SC_PLT
		TIPOLOGIA DI POSA DI PRESSURIZZATORE A PARETE TIPO INCASSATO e A PLAFONIERA			
		"PRESSURE DIFFERENTIAL SYSTEMS-KITS"			
		QSLAVE - SF			
		QSLAVE - PLCmicro			
COMMESSA		SERIE	CAT_OP	ORG_FUN	NUMERO_PROGREV
000/000		SERIE	FILTRI FUMO	ORG.FUN.	NUMERO_PROGREV.
					FOGLIO FOG
					00 00




# VISTA DALL'ALTO

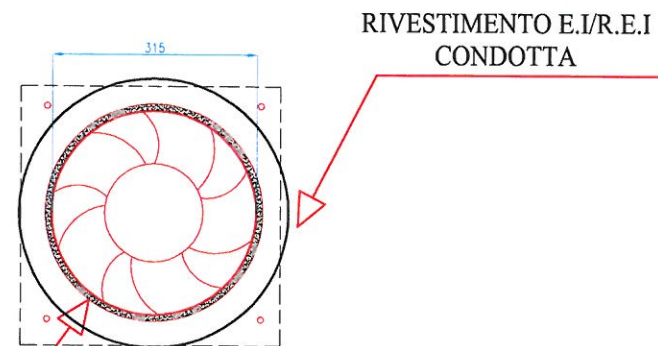


SIGILLATURA A TENUTA  
CON SILICONE E.I./R.E.I.

## FISSAGGIO SOTTO SOLETTA A PLAFONIERA

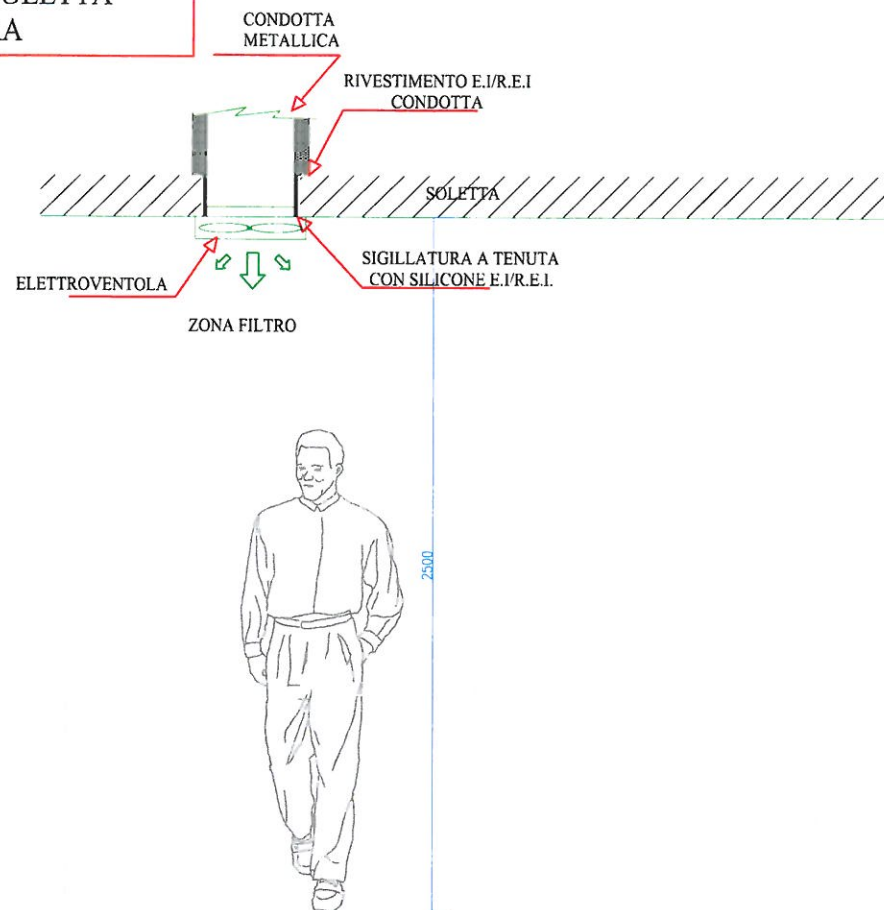

## FISSAGGIO SU CONTROSOFFITTO TRADIZIONALE A PLAFONIERA

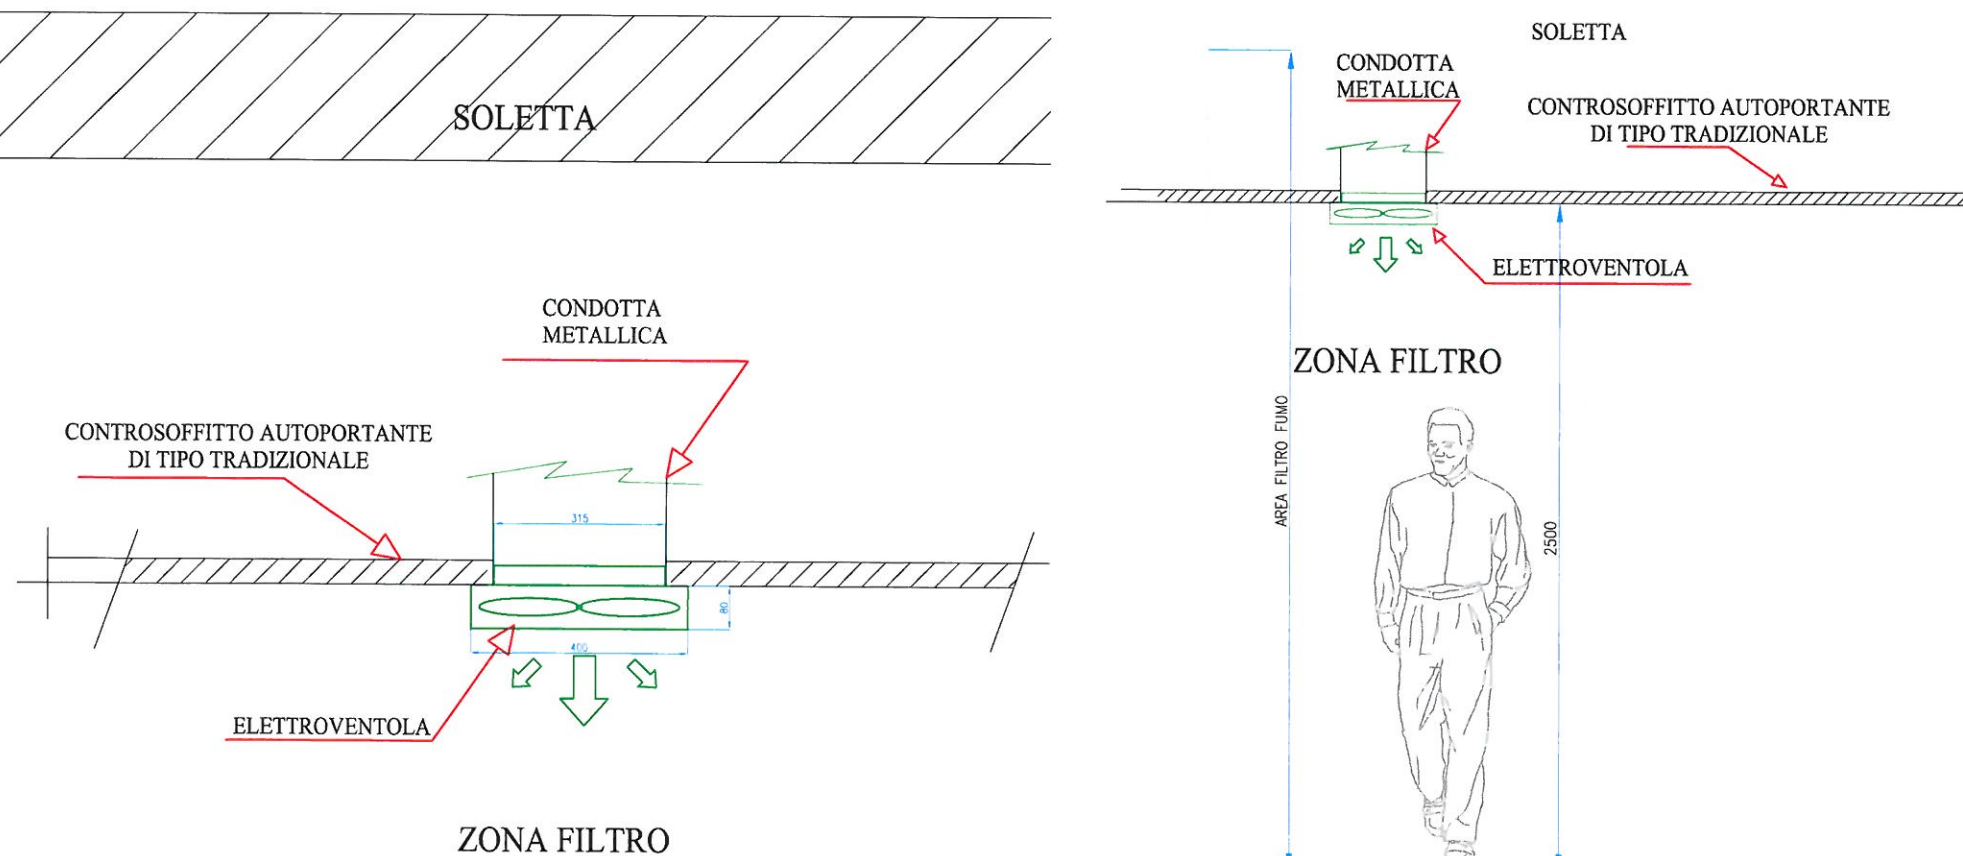

## LEGENDA

		QUADRO ELETTRICO DIM. 400X400 P 250 MM.
		CASSA PORTABATTERIA DIM. 400x250 P 250 MM
		MISURATORE DIFFERENZIALE DI PRESSIONE
		ELETTOVENTOLA DIM. 400X400 P 80 MM.
		ESPULSIONE ARIA
		TUBO CRISTALLO PER MISURAZIONE DI PRESSIONE
		CONDOTTA IN LAMIERA CON RIVESTIMENTO E.I./R.E.I

**ESSECI**

SICUREZZA-ANTINCENDIO-AMBIENTE

Strada Basso Dora 75

10093 Collegno (TO)

Tel. 011.72.06.26 - Fax. 011.77.30.702


Internet: [www.esseci-antincendio.it](http://www.esseci-antincendio.it) - [www.sistema-filtro-fumi.it](http://www.sistema-filtro-fumi.it)

e.mail: [info@esseci-antincendio.it](mailto:info@esseci-antincendio.it)


09				
08				
07				
06				
05				
04				
03				
02				
01				
00	EMISSIONE			29/09/12
REVISIONE	DESCRIZIONE REVISIONI E RIFERIMENTI AD EVENTUALI DOCUMENTI SOSTITUITI			DATA
	DATA	ENTE	SIGLA/NOME	FIRMA
REDAZIONE	29/09/12	U.T.	PDL	
CONTROLLO ED EMISSIONE	29/09/12	U.T.	GS	
AUTORIZZAZIONE	29/09/12	DIREZ.	GS	
ESSECI s.r.l.		NOME FILE	UNITA' DI MISURA	SCALA
SERVIZI TECNICI		Liv.-2.dwg	[MM]	-
		TIPOLOGIA DI POSA DI PRESSURIZZATORE SU SOLETTA E CONTROSOFFITTO A PLAFONIERA	SCALA PLT	SC_PLT
		"PRESSURE DIFFERENTIAL SYSTEMS-KITS"		
		QSLAVE - SF		
		QSLAVE - PLCmicro		
COMMESSA	SERIE	CAT_OP	ORG_FUN	NUMERO_PROGREV
000/000	SERIE	FILTRI FUMO	ORG.FUN.	NUMERO_PROGREV.
				FOGLIO FOGLI
				00 00




CONDOTTA DN 160

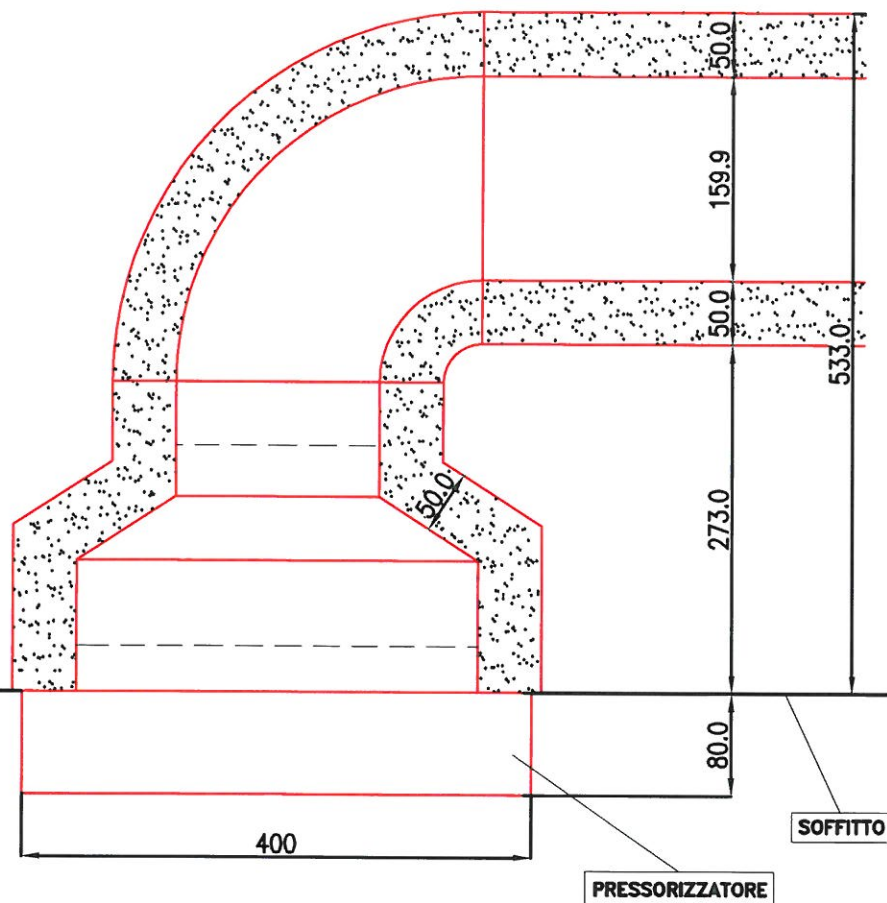


CONDOTTA DN 200

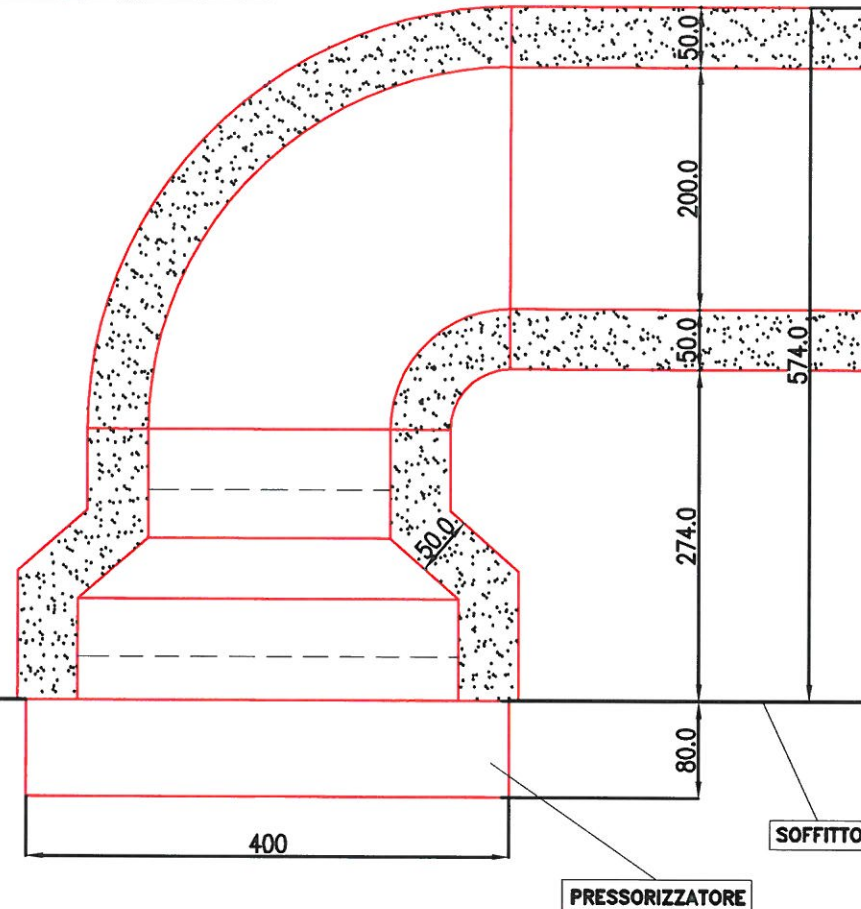

CONDOTTA DN 250

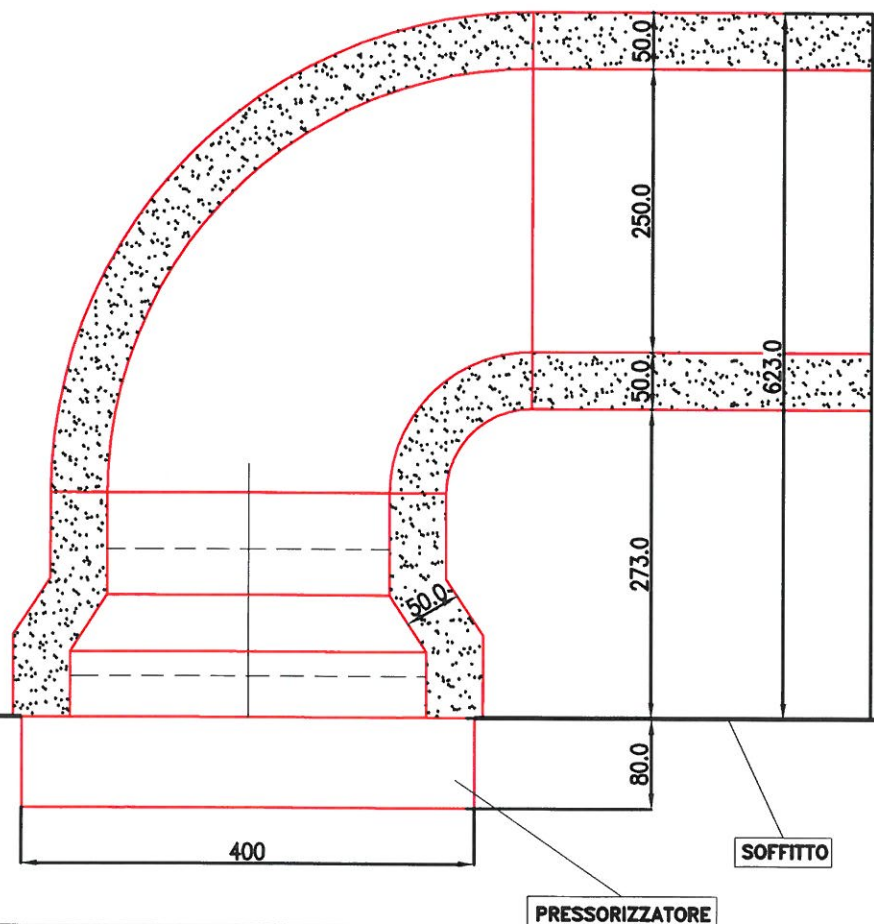

CONDOTTA DN 315

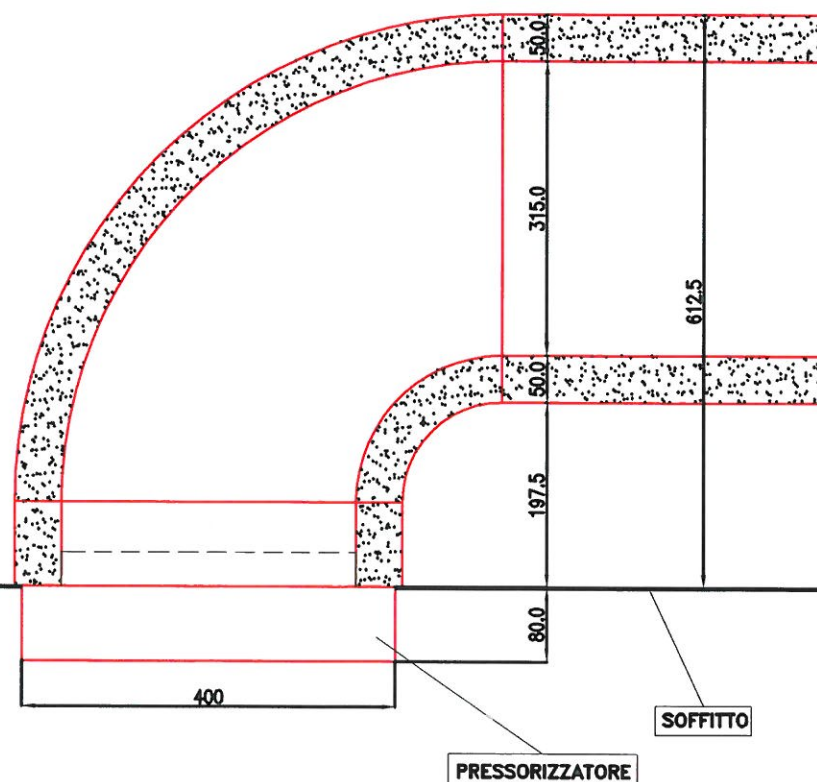

## LEGENDA



QUADRO ELETTRICO  
DIM. 400X400 P 250 MM.



CASSA PORTABATTERIA  
DIM. 400x250 P 250 MM



MISURATORE DIFFERENZIALE  
DI PRESSIONE



ELETTROVENTOLA  
DIM. 400X400 P 80 MM.



TUBAZIONE IN P.V.C



TUBO CRISTALLO PER  
MISURAZIONE DI PRESSIONE



CONDOTTA IN LAMIERA  
CON RIVESTIMENTO E.I./R.E.I

# ESSECI

SICUREZZA-ANTINCENDIO-AMBIENTE

Strada Basse Dora 75

10093 Collegno (TO)

Tel. 011.72.06.26 - Fax. 011.77.30.702

Internet: [www.esseci-antincendio.it](http://www.esseci-antincendio.it) - [www.sistema-filtro-fumi.it](http://www.sistema-filtro-fumi.it)

e-mail: [info@esseci-antincendio.it](mailto:info@esseci-antincendio.it)

09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
00	EMISSIONE	29/09/12
REVISIONE	DESCRIZIONE REVISIONI E RIFERIMENTI AD EVENTUALI DOCUMENTI SOSTITUITI	DATA

	DATA	ENTE	SIGLA/NOME	FIRMA
REDAZIONE	29/09/12	U.T.	PDL	
CONTROLLO ED EMISSIONE	29/09/12	U.T.	GS	
AUTORIZZAZIONE	29/09/12	DIREZ.	GS	

ESSECI s.r.l.	NOME FILE	UNITA' DI MISURA	SCALA	SCALA PLT
SERVIZI TECNICI	Liv.-2.dwg	[MM]	-	SC_PLT


INGOMBRI CONDOTTE IN LAMIERA  
CON RIVESTIMENTO E.I./R.E.I

IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE  
FILTRI A PROVA DI FUMO


COMMESSA	SERIE	CAT_OP	ORG_FUN	NUMERO_PROGR	REV	FOGLIO	FOGLI
00/2012	SERIE	FILTRI FUMO	ORG.FUN.	NUMERO_PROGR	REV.	00	00




CONDOTTA DN 160

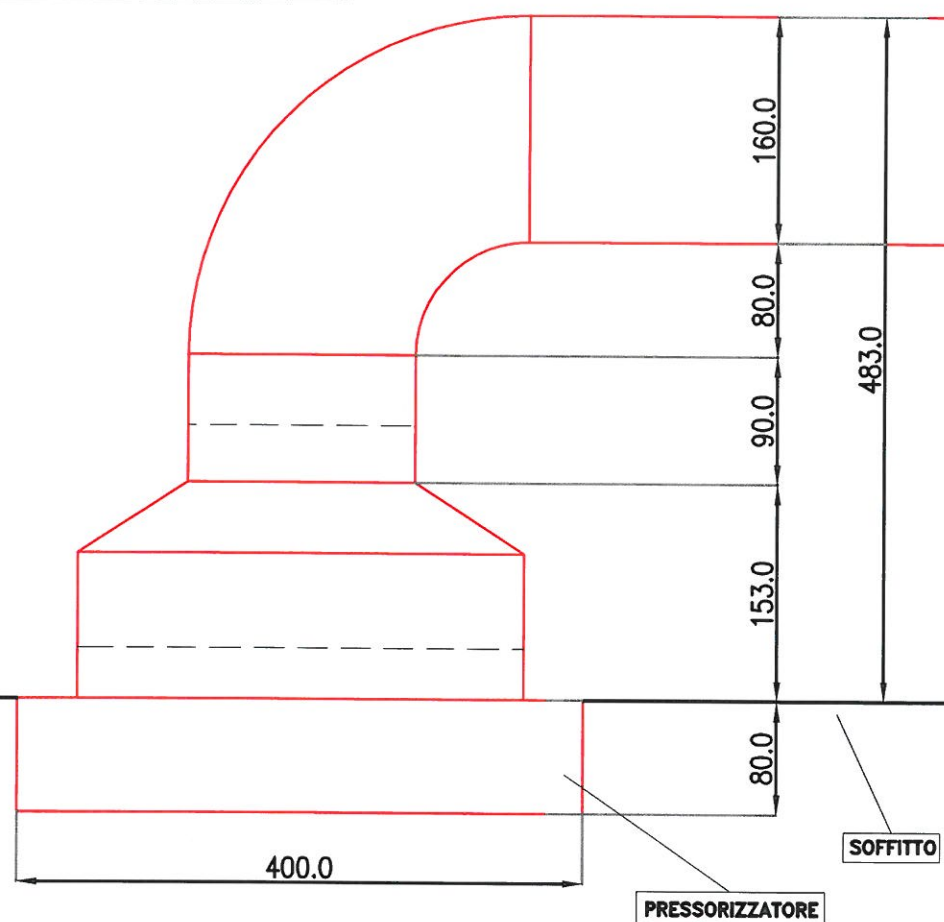


CONDOTTA DN 200

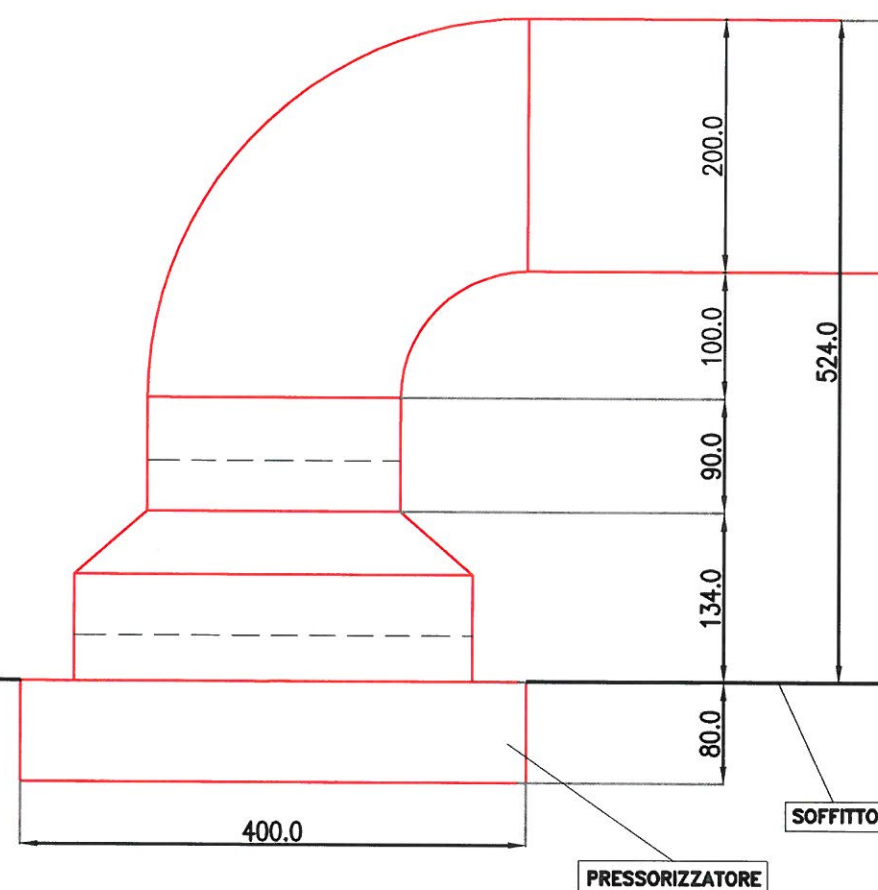

CONDOTTA DN 250

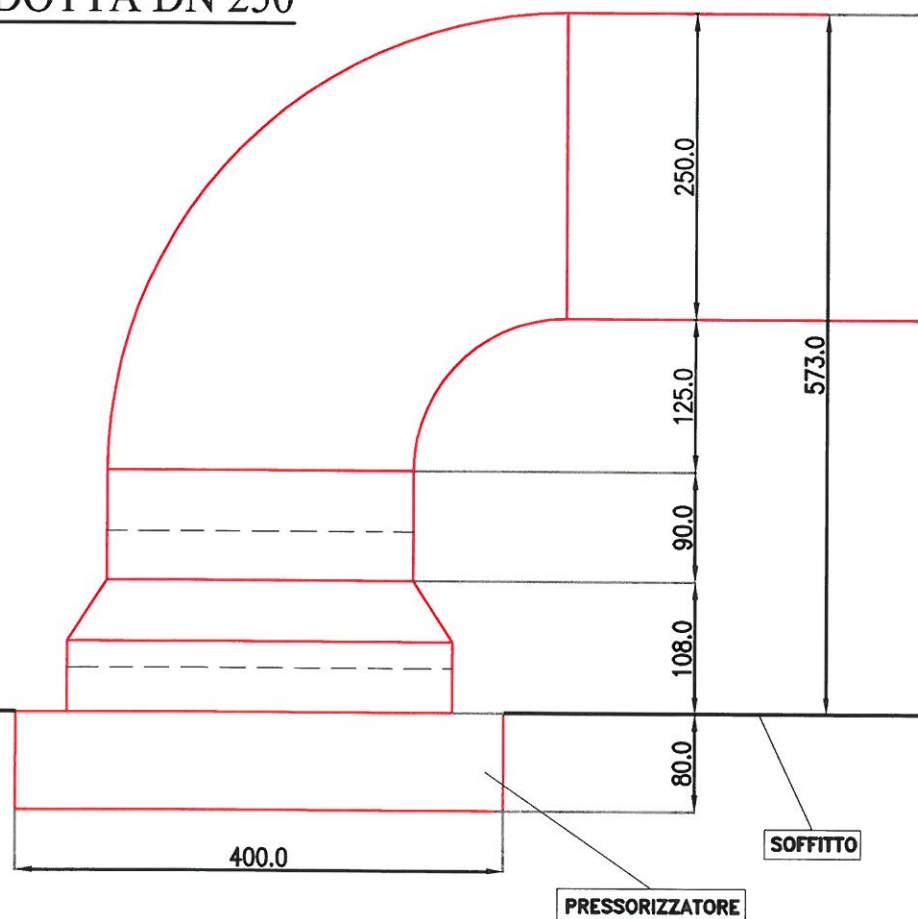

CONDOTTA DN 315

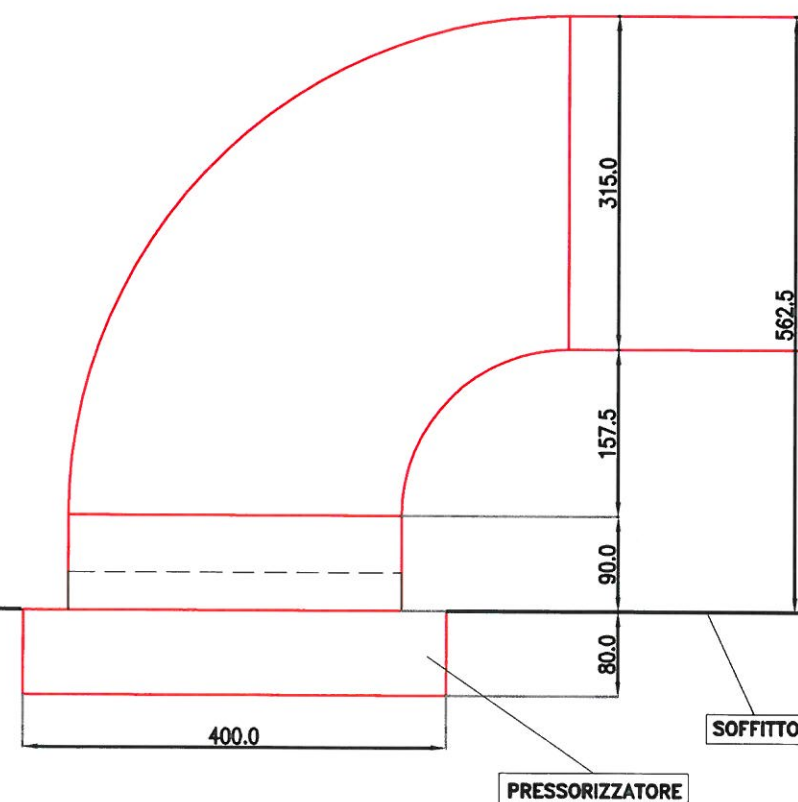

## LEGENDA

		QUADRO ELETTRICO DIM. 400X400 P 250 MM.
		CASSA PORTABATTERIA DIM. 400x250 P 250 MM
		MISURATORE DIFFERENZIALE DI PRESSIONE
		ELETTROVENTOLA DIM. 400X400 P 80 MM.
		TUBAZIONE IN P.V.C
		TUBO CRISTALLO PER MISURAZIONE DI PRESSIONE
		CONDOTTA IN LAMIERA CON RIVESTIMENTO E.I./R.E.I

**ESSECI**

SICUREZZA-ANTINCENDIO-AMBIENTE

Strada Base Dora 75

10093 Collegno (TO)

Tel. 011.72.06.28 - Fax. 011.77.30.702

Internet: [www.esseci-antincendio.it](http://www.esseci-antincendio.it) - [www.sistema-filtro-fumi.it](http://www.sistema-filtro-fumi.it)  
e-mail: [info@esseci-antincendio.it](mailto:info@esseci-antincendio.it)

09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
00	EMISSIONE	29/09/12
REVISIONE	DESCRIZIONE REVISIONI E RIFERIMENTI AD EVENTUALI DOCUMENTI SOSTITUITI	DATA


	DATA	ENTE	SIGLA/NOME	FIRMA
REDAZIONE	29/09/12	U.T.	PDL	
CONTROLLO ED EMISSIONE	29/09/12	U.T.	GS	
AUTORIZZAZIONE	29/09/12	DIREZ.	GS	

ESSECI s.r.l.  
SERVIZI TECNICINOME FILE  
Liv.-2.dwgUNITA' DI MISURA  
[MM]SCALA  
-SCALA PLT  
SC\_PLTINGOMBRI CONDOTTE IN LAMIERA  
SENZA RIVESTIMENTO E.I./R.E.IIMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE  
FILTRI A PROVA DI FUMO

COMMESSA	SERIE	CAT_OP	ORG_FUN	NUMERO_PROGR	REV	FOGLIO	FOGLI
00/2012	SERIE	FILTRI FUMO	ORG.FUN.	NUMERO_PROGR	REV.	00	00




## PRESSURIZZATORE

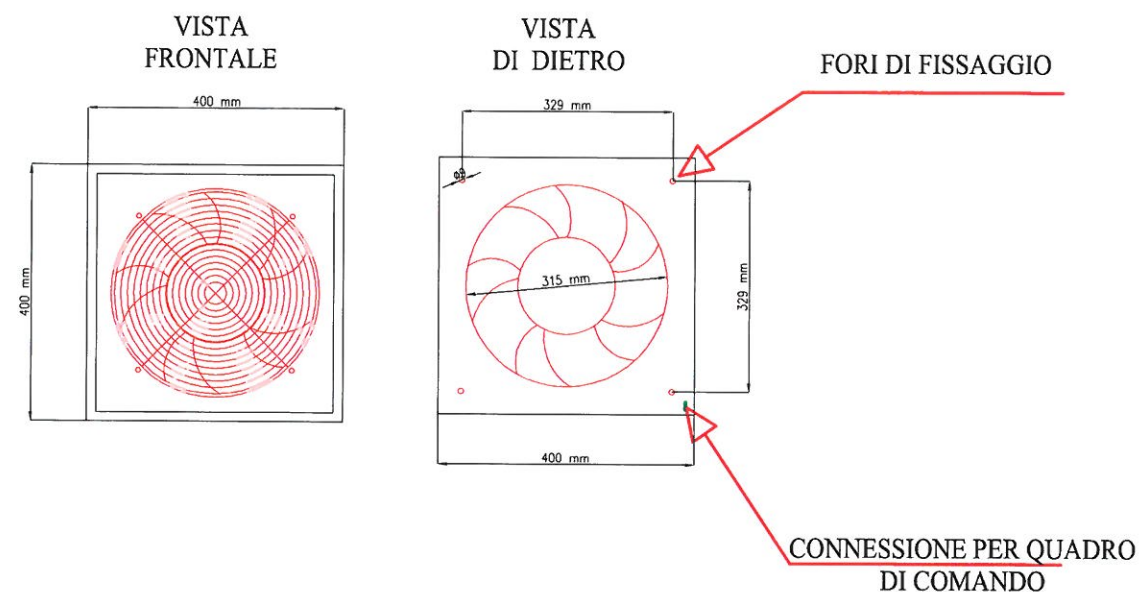

## LEGENDA


		QUADRO ELETTRICO DIM. 400X400 P 250 MM.
		CASSA PORTABATTERIA DIM. 400x250 P 250 MM
		MISURATORE DIFFERENZIALE DI PRESSIONE
		ELETTROVENTOLA DIM. 400X400 P 80 MM.
		TUBAZIONE IN P.V.C
		TUBO CRISTALLO PER MISURAZIONE DI PRESSIONE
		CONDOTTA IN LAMIERA CON RIVESTIMENTO E.I./R.E.I

VISTA  
DI SOTTO/INFERIORE

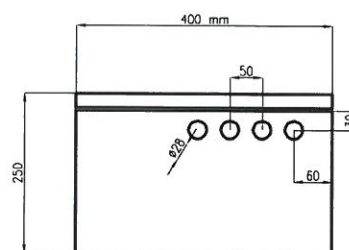


## QUADRO DI COMANDO QSLAVE Dim. 400x400x250


VISTA  
LATO DX




VISTA  
FRONTALE

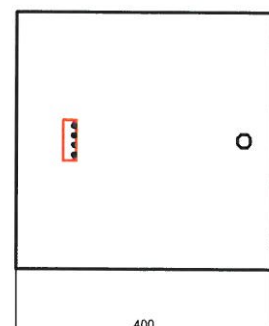


VISTA  
LATO SX

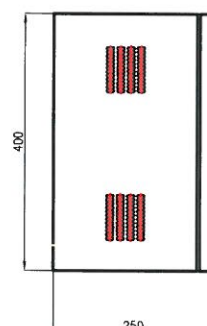

VISTA  
POSTERIORE

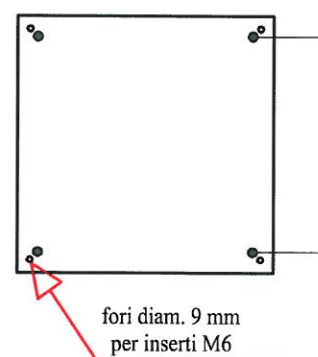

VISTA  
DI SOTTO/INFERIORE

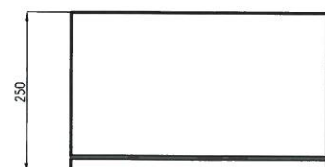

# ESSECI

SICUREZZA-ANTINCENDIO-AMBIENTE

Siroda Base Dora 75

10093 Collegno (TO)

Tel. 011.72.06.26 - Fax. 011.77.30.702

Internet: [www.esseci-antincendio.it](http://www.esseci-antincendio.it) - [www.esistema-filtro-fumi.it](http://www.esistema-filtro-fumi.it)

e-mail: [info@esseci-antincendio.it](mailto:info@esseci-antincendio.it)

09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
00	EMISSIONE	29/09/12
REVISIONE	DESCRIZIONE REVISIONI E RIFERIMENTI AD EVENTUALI DOCUMENTI SOSTITUITI	DATA

	DATA	ENTE	SIGLA/NOME	FIRMA
REDAZIONE	29/09/12	U.T.	PDL	
CONTROLLO ED EMISSIONE	29/09/12	U.T.	GS	
AUTORIZZAZIONE	29/09/12	DIREZ.	GS	

ESSECI s.r.l. SERVIZI TECNICI	NOME FILE Liv.-2.dwg	UNITA' DI MISURA [MM]	SCALA -	SCALA PLT SC_PLT
----------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------	---------------------

PARTICOLARE PRESSURIZZATORE e  
QUADRO DI COMANDO

IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE  
FILTRI A PROVA DI FUMO

COMMESSA	SERIE	CAT_OP	ORG_FUN	NUMERO_PROGR	REV	FOGLIO	FOGLI
803/2010	SERIE	FILTRI FUMO	ORG.FUN.	NUMERO_PROGR	REV.	00	00