




CONDOTTA DN 160




CONDOTTA DN 250

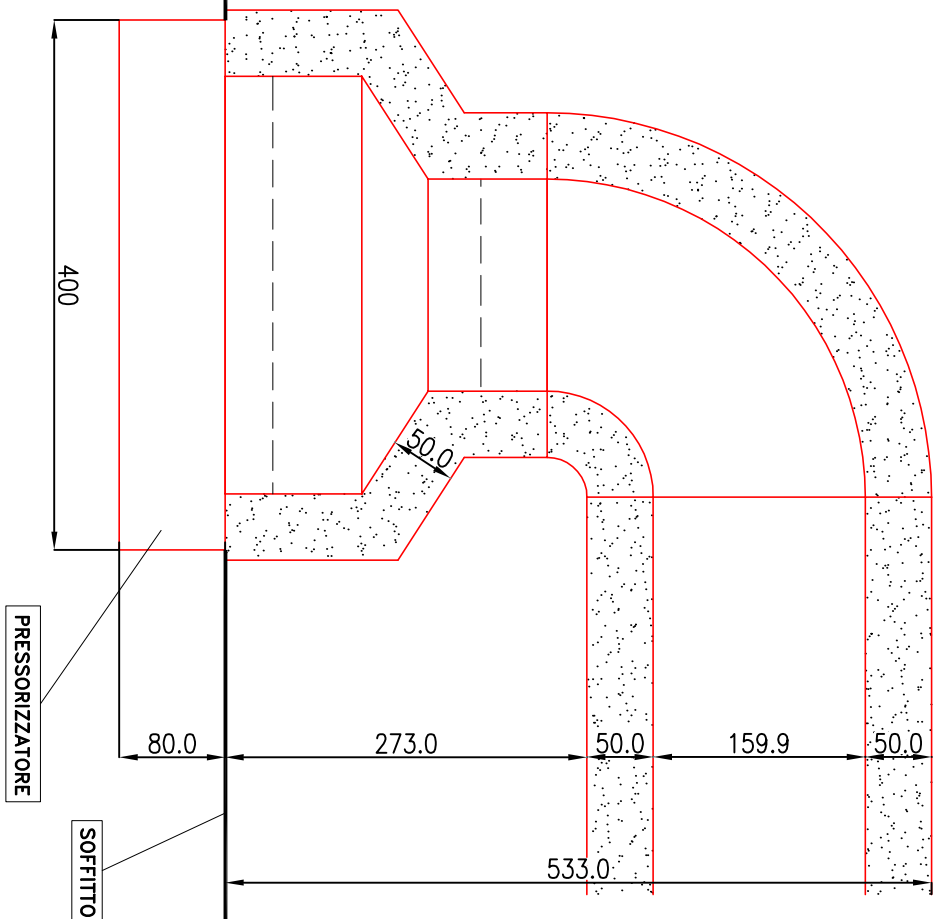

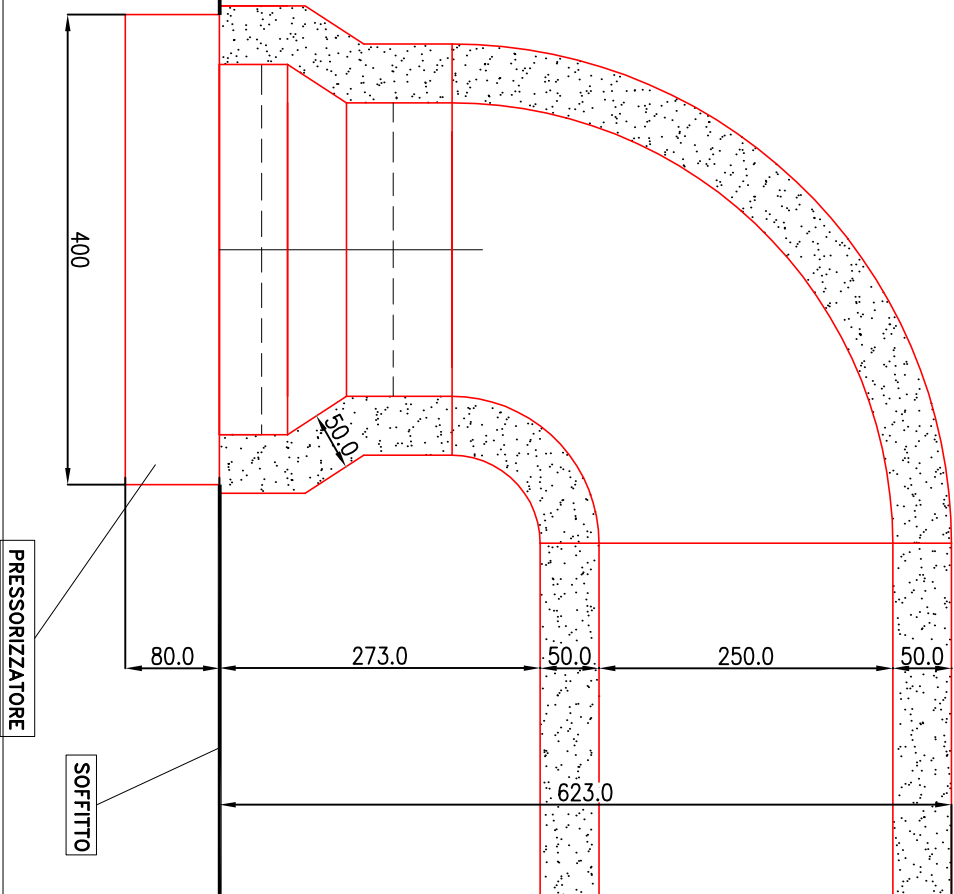

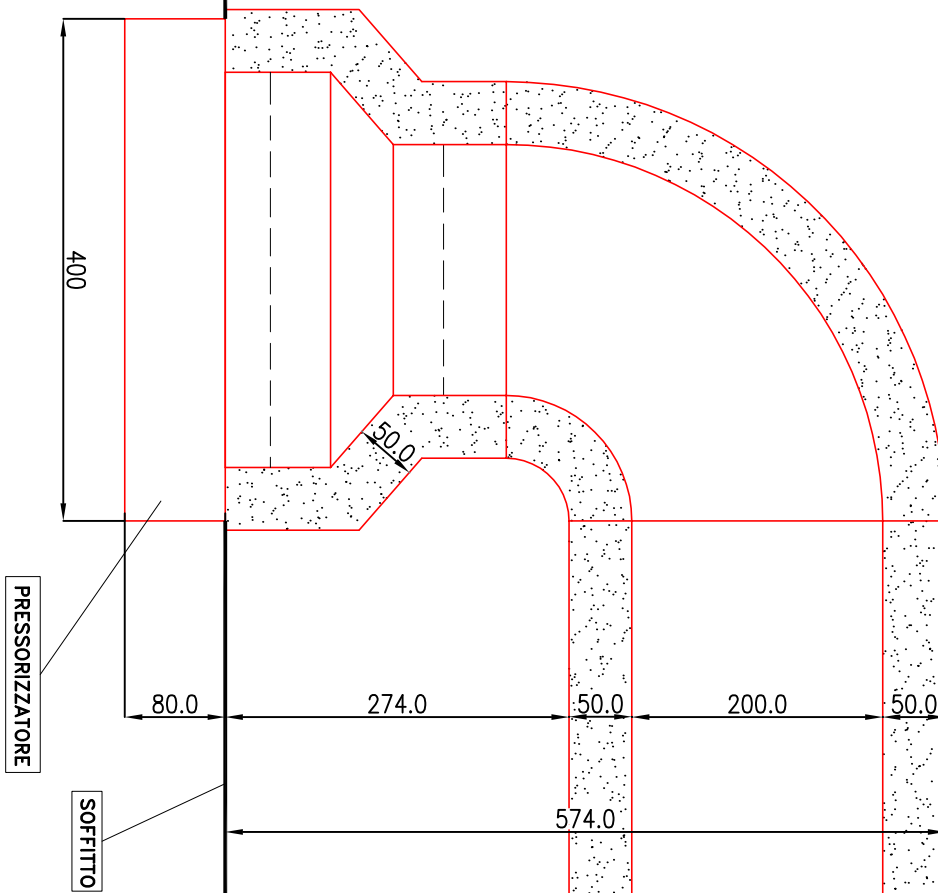


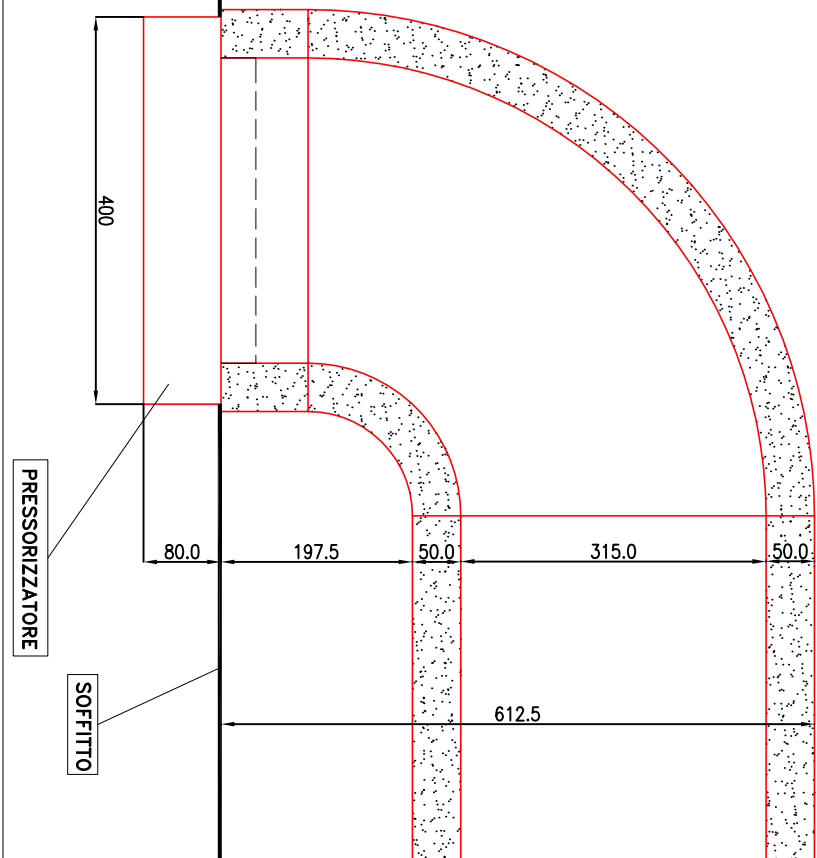



CONDOTTA DN 200



CONDOTTA DN 315



LEGENDA

		<p>QUADRO ELETTRICO DIM. 400X400 P 250 MM.</p>
		<p>CASSA PORTABATTERIA DIM. 400X250 P 250 MM</p>
		<p>MISURATORE DIFFERENZIALE DI PRESSIONE</p>
		<p>ELETTROVENTOLA DIM. 400X400 P 80 MM.</p>
		<p>TUBAZIONE IN P.V.C</p>
		<p>TUBO CRISTALLO PER MISURAZIONE DI PRESSIONE</p>
		<p>CONDOTTA IN LAMIERA CON RIVESTIMENTO E.I./R.E.I</p>

ESSEI

SICUREZZA-ANTINCENDIO-AMBIENTE
Strada Besse Dora 75
10093 Collongo (TO)
Tel. 011.72.06.26 - Fax. 011.77.30.702
Internet: www.asseci-antincendio.it - www.sistema-fittro-fumli.it
e.mail: info@asseci-antincendio.it

[illegible]