











# FISSAGGIO SOTTO SOLETTA A PLAFONIERA

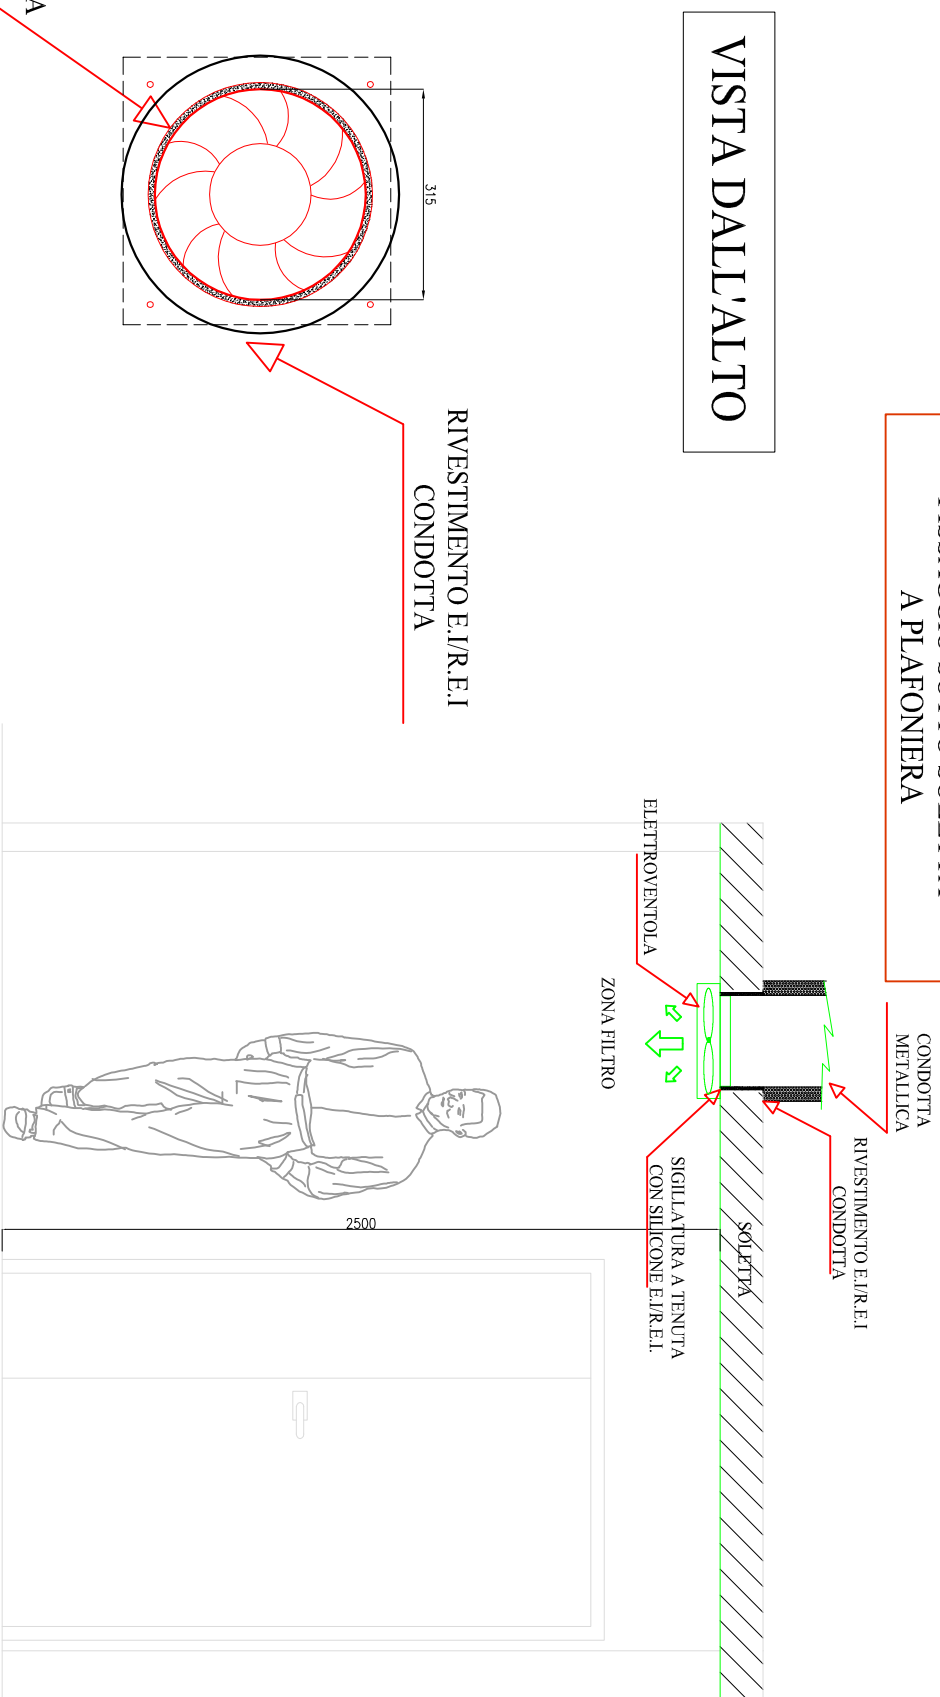

## LEGENDA

		<p>QUADRO ELETTRICO DIM. 400X400 P 250 MM.</p>
		<p>CASSA PORTABATTERIA DIM. 400X250 P 250 MM</p>
		<p>MISURATORE DIFFERENZIALE DI PRESSIONE</p>
		<p>ELETTROVENTOLA DIM. 400X400 P 80 MM.</p>
		<p>ESPULSIONE ARIA</p>
		<p>TUBO CRISTALLO PER MISURAZIONE DI PRESSIONE</p>
		<p>CONDOTTA IN LAMIERA CON RIVESTIMENTO E.I./R.E.I</p>



**SICUREZZA-ANTINCENDIO-AMBIENTE**  
Strada Basse Dora 75  
10093 Collegno (TO)  
Tel. 011.72.06.26 - Fax. 011.77.30.702  
Internet: [www.assci-antincendio.it](http://www.assci-antincendio.it) - [www.sistema-filtro-fumi.it](http://www.sistema-filtro-fumi.it)  
e-mail: [info@assci-antincendio.it](mailto:info@assci-antincendio.it)

[illegible]

ESSECI s.r.l.  
SERVIZI TECNICI

SOLETTA E CONTROSOFFITTO A PLAFONIERA

”PRESSURE DIFFERENTIAL SYSTEMS  
QSLAVE – SF  
QSLAVE – PLCmicro

COMMESSA	SERIE	CAT_OP	ORG_FUN	NUMERO_PROGREVV	FOLGIO FOLG
0000/0000	SERIE	FILTRI FUMO	ORG.FUN.	NUMERO_PROGREVV.	00 00