




CONDOTTA DN 160




CONDOTTA DN 250

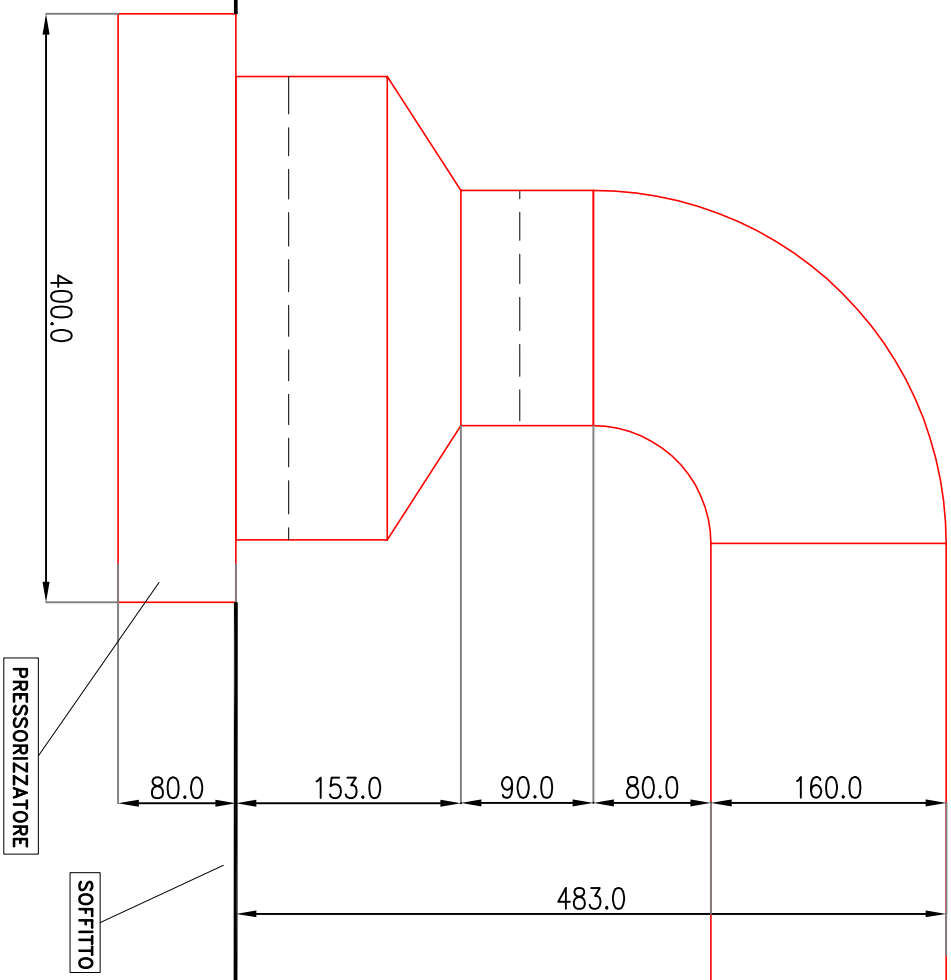

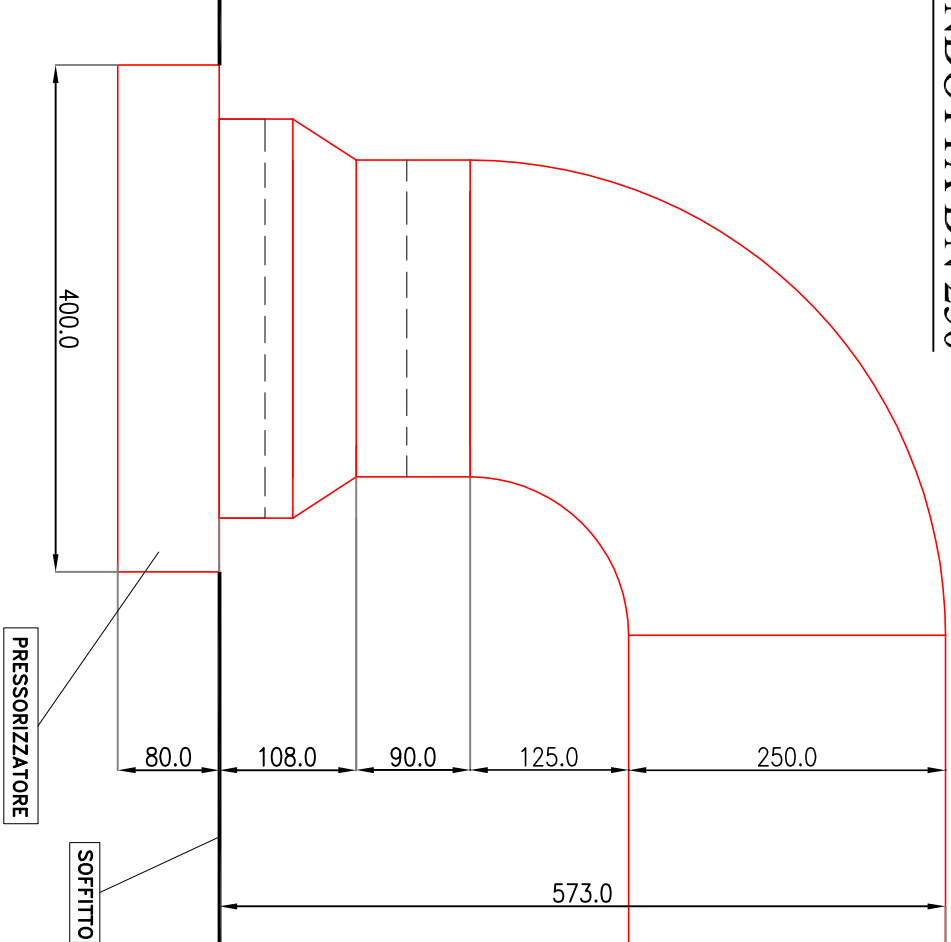

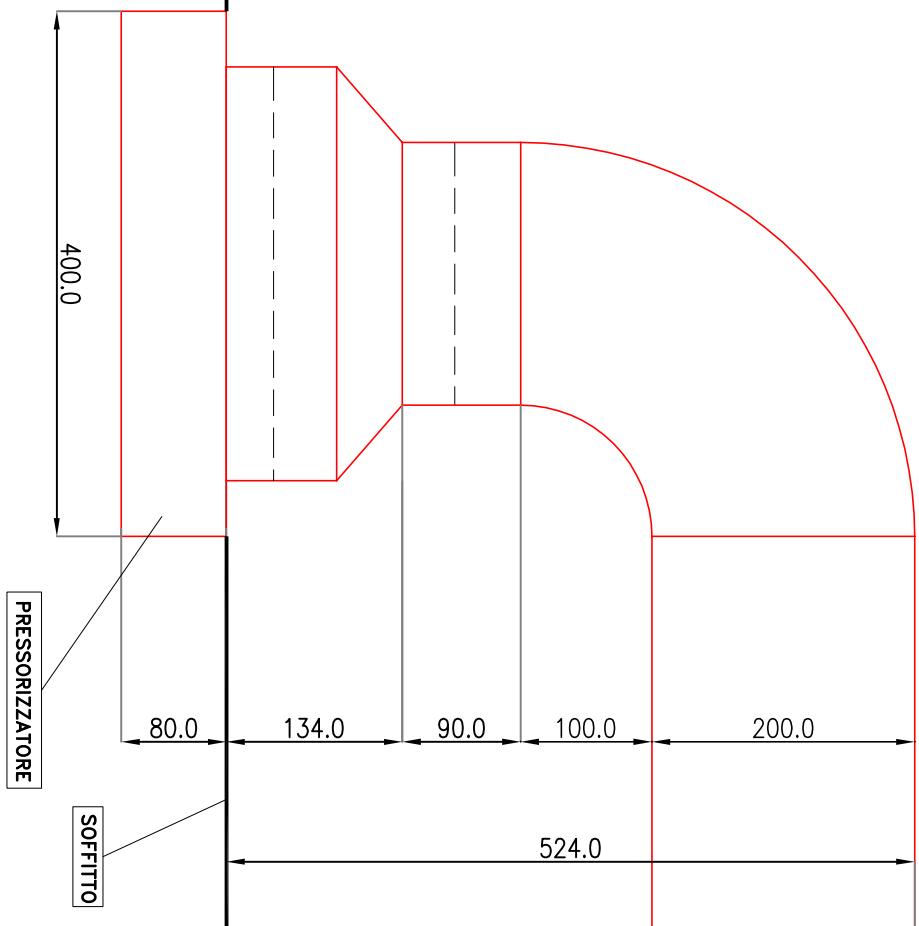


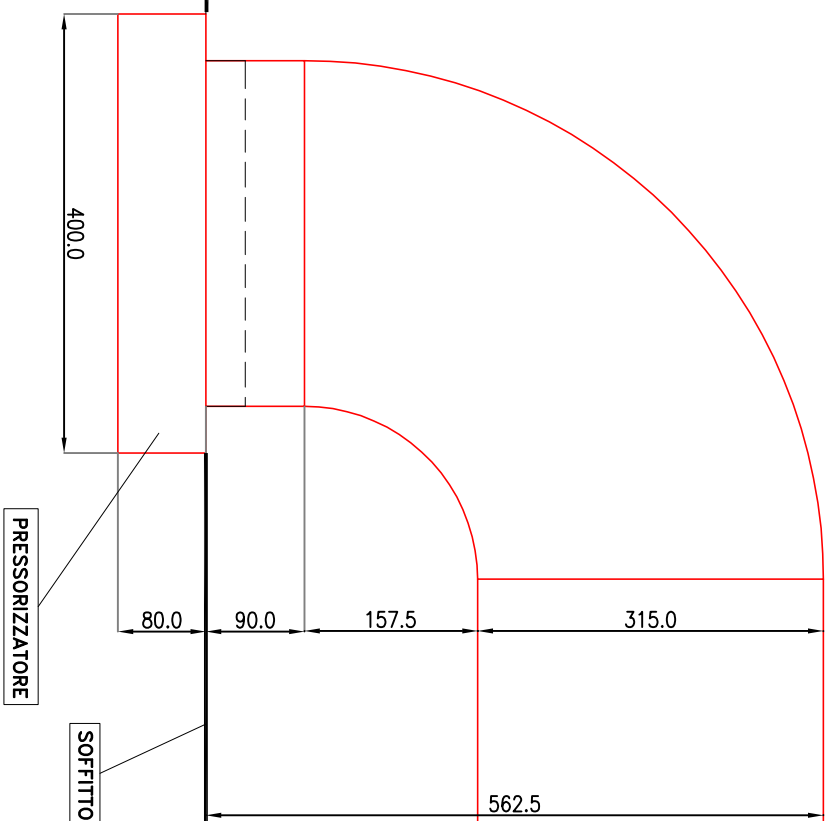



CONDOTTA DN 200




CONDOTTA DN 315



LEGENDA

| | | |
|---|---|--|
|  |  | QUADRO ELETTRICO DIM. 400X400 P 250 MM. |
|  |  | CASSA PORTABATTERIA DIM. 400X250 P 250 MM |
|  | | MISURATORE DIFFERENZIALE DI PRESSIONE |
|  | | ELETTROVENTOLA DIM. 400X400 P 80 MM. |
|  | | TUBAZIONE IN P.V.C |
|  | | TUBO CRISTALLO PER MISURAZIONE DI PRESSIONE |
|  | | CONDOTTA IN LAMIERA CON RIVESTIMENTO E.I./R.E.I |

|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|------------|----------|--|------|------|------------|-------|-----------|----------|------|-----|--|------------------------|----------|------|----|--|----------------|----------|--------|----|--|
| SICUREZZA-ANTINCENDIO-AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strada Besse Dora 75 10093 Collegno (TO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tel. 011.72.06.26 – Fax. 011.77.30.702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Internet: www.esseci-antincendio.it – www.sistema-filtro-fumli.it e-mail: info@esseci-antincendio.it | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | EMISSIONE | | | 21/05/13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVISIONE | DESCRIZIONE REVISIONI E RIFERIMENTI AD EVENTUALI DOCUMENTI SOSTITUITI | | | DATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>DATA</th> <th>ENTE</th> <th>SIGLA/NOME</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REDAZIONE</td> <td>21/05/13</td> <td>U.T.</td> <td>PDL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLO ED EMISSIONE</td> <td>21/05/13</td> <td>U.T.</td> <td>GS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AUTORIZZAZIONE</td> <td>21/05/13</td> <td>DIREZ.</td> <td>GS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | DATA | ENTE | SIGLA/NOME | FIRMA | REDAZIONE | 21/05/13 | U.T. | PDL | | CONTROLLO ED EMISSIONE | 21/05/13 | U.T. | GS | | AUTORIZZAZIONE | 21/05/13 | DIREZ. | GS | |
| | DATA | ENTE | SIGLA/NOME | FIRMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REDAZIONE | 21/05/13 | U.T. | PDL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTROLLO ED EMISSIONE | 21/05/13 | U.T. | GS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIZZAZIONE | 21/05/13 | DIREZ. | GS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESSECI

SICUREZZA-ANTINCENDIO-AMBIENTE

Strada Besse Dora 75
10093 Collongo (TO)

Tel. 011.72.06.26 - Fax. 011.77.50.702

Internet: www.esseci-antincendio.it - www.sistema-filtro-fumii.it
e.mail: info@esseci-antincendio.it

ESSECI s.r.l.
SERVIZI TECNICI

INGOMBRI CONDOTTE IN LAMIERA
SENZA RIVESTIMENTO E.I./R.E.I

IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE
FILTRI A PROVA DI FUMO

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------------|----------|--------------|------|--------|------|
| COMMESSA | SERIE | CAT_OP | ORG_FUN | NUMERO_PROGR | REV | FOGLIO | FOGL |
| 0000/0000 | SERIE | FILTRI FUMO | ORG_FUN. | NUMERO_PROGR | REV. | 00 | 00 |